



Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió

Dades de l'empresa instal·ladora de baixa tensió

Nom de l'empresa

LAMPISTERIA GINESTA S.L.U.

Número d'inscripció:

005000092

EIBTB

EIBTE

Dades de l'instal·lador autoritzat

Nom i cognoms

ANTONI GINESTA CASAS

NIF/DNI

77608330M

Telèfon

Dades de la instal·lació

Nova

Ampliació

Modificació o reforma

Adreça

C/ BRUGUERA

Núm.

190

Codi postal

0	8	3	7	0
---	---	---	---	---

Població

CALELLA

Província

BARCELONA

Us a què es destina:

VIVENDA

Superfície m²

88

Titular

Nom i cognoms

AGIT 2004 S.L..

NIF

B63669212

Adreça

C/ BRUGUERA, 190

Codi postal

0	8	3	7	0
---	---	---	---	---

Població

CALELLA

Telèfon

937661519

Documentació tècnica

Projecte
(grup)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

Memòria tècnica de disseny

Autor

ANTONI GINESTA CASAS

Objecte

VIVENDA

Característiques tècniques de la instal·lació

Interruptor general automàtic de tall

25,00 A



Potència màxima admissible	5,750	kW
Potència instal·lada	5,750	kW
Tensió	230	V
Secció derivació individual	2X10+10TT	mm
Resistència de terra de protecció	7,00	Ω
Resistència d'aïllament	0,50	M Ω

Interruptors diferencials:				
Nombre	In		Sensibilitat	
1	40	A	30	mA
		A		mA
		A		mA

Observacions

CERTIFICAT d'inspecció inicial amb resultat

(quan procedeixi)

1

Organisme de control que l'ha emès

Data de la inspecció

En/Na ANTONI GINESTA CASAS, amb DNI núm. 77608330M, i que pertany a l'empresa instal·ladora amb número d'inscripció (RASIC) 005000092 d'acord amb les verificacions realitzades seguint la metodologia de la norma UNE HD 60364-6,

CERTIFIC que la instal·lació descrita ha estat realitzada d'acord amb les prescripcions del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió i les seves ITC-BT, aprovat pel Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, així com amb la documentació tècnica abans esmentada.

Signatura i segell de l'instal·lador i de l'empresa instal·ladora

Data 20-abril-2018

Instruccions per complimentar el certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió per part de l'empresa instal·ladora


- Al requadre de l'apartat d'empresa instal·ladora de baixa tensió, a més del seu número d'inscripció al Registre corresponent, cal indicar amb una X la categoria de l'empresa: categoria bàsica (EIBTB) o categoria especialista (EIBTE).
- La potència màxima admissible és la màxima que pot suportar el conjunt de la instal·lació. Coincideix amb la utilitzada en els càlculs i amb la prevista a la ITC-BT-10.
- Quan es tracti d'instal·lacions d'enllaç i serveis comuns, a l'apartat de "característiques tècniques de la instal·lació", s'especificaran les que corresponguin als serveis comuns.
A l'apartat d'observacions s'hi farà constar, com a mínim, la potència màxima admissible de les instal·lacions d'enllaç, prevista a la ITC-BT10, la secció de la línia general d'alimentació i la intensitat de l'interruptor general de maniobra.
- Per a les instal·lacions que són objecte d'inspecció inicial per part d'un OC, el certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió que ha d'estendre l'empresa instal·ladora serà emès una vegada s'hagi obtingut el certificat d'inspecció inicial amb la qualificació de resultat favorable.
- Com annex al certificat d'instal·lació que s'entrega al titular de qualsevol instal·lació elèctrica, l'empresa instal·ladora haurà de confeccionar unes instruccions pel correcte ús i manteniment de la mateixa. Aquestes instruccions, com a mínim, inclouran un esquema unifilar de la instal·lació amb les característiques tècniques fonamentals dels equips i materials elèctrics instal·lats, així com un croquis del seu traçat.

LOPD: d'acord amb la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de les persones que es comuniquin seran incorporades al fitxer *Servei d'Inspecció*, del qual és responsable la *Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial*, amb la finalitat d'acomplir la funció inspectora amb la informació recollida sobre la seva activitat industrial per poder fer el seguiment de l'aplicació de la legislació en aquest àmbit. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona. Adreça electrònica:

Aquest certificat té una validesa de 6 mesos a efectes d'inscripció de la instal·lació. Una vegada inscrita la seva validesa és indefinida mentre no es modifiqui la instal·lació.

Annex: Informació a l'usuari per al correcte ús i manteniment de la instal·lació

Model ELEC 2 - ESQUEMA UNIFILAR

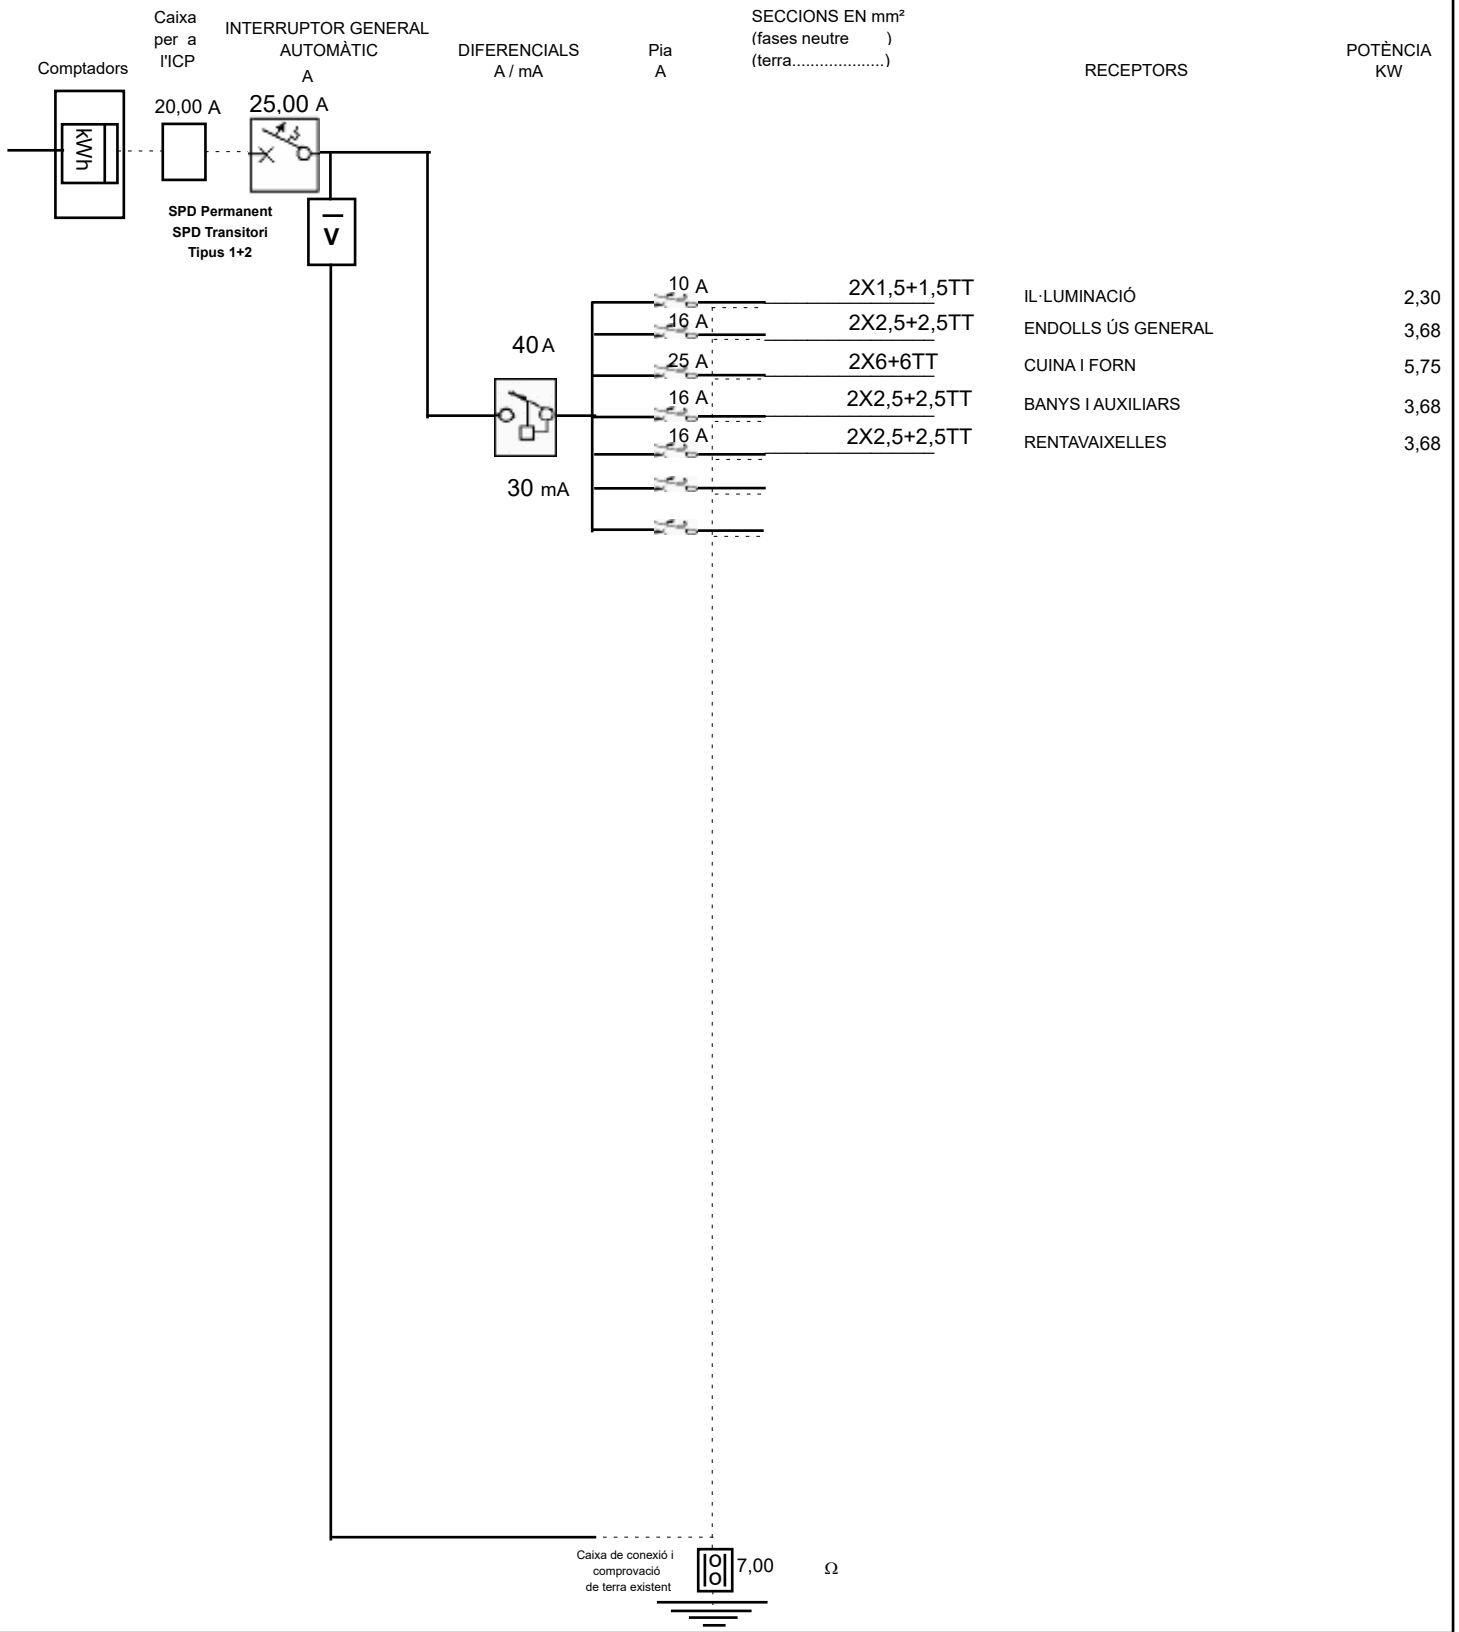

EMPRESA DISTRIBUÏDORA ENDESA	SECCIÓ CONEXIÓ DE SERVEI 2X10+10TT	TENSIÓ 230	SEGELL INSTAL·LADOR I EMPRESA INSTAL·LADORA AUTORIZATS
EMPLAÇAMENT	C/ BRUGUERA, 190 CALELLA	08370 BARCELONA	
INSTAL·LADOR AUTORIZAT	ANTONI GINESTA CASAS 77608330M		
TITULAR	AGIT 2004 S.L.. C/ BRUGUERA, 190	B63669212 CALELLA	
ESQUEMA UNIFILAR			DATA I SIGNATURA INSTAL·LADOR
NOTES	REGRUIXAR ELS ELEMENTS DELS CIRCUITS INSTAL·LATS Indicar con a mínim secció conductors, característiques aparells maniobra-protecció i potència màxima admissible en cada derivació.		20-abril-2018

TRAM	Càrrega simultàn. (%)	Potència kW.	cos φ	Intens. A	Secció per fase mm²	Long m.	Moment elec. kW · m	Caiguda de tensió		Caract. conduct.		Tipus de canalitzacions			Aïllam. instal·l. kΩ	Conduc. Neutre mm²	Conduc. Protec. mm²	
								parcial (%)	total (%)	TIPUS	tensió nominal d'aïllam.	sense tub protector (sistema)	sota tub: Ø en mm.					conduct. enterrat. prof. m.
													encastat	sense				
DI Línea A-B	100	5,75	1,00	25,00	2X10+10TT	11	63,25	0,43	0,43	AFUMEX CLAS S.HAZ	1000		32		0	500	10	10
Der. IL-LUMINACIÓ	100	2,30	1,00	10	2X1,5+1,5TT	11	25,30	1,14	1,57	WIREPOL CPRO Flex	750		25			500	1,5	1,5
Der. ENDOLLS ÚS GENERAL	100	3,68	1,00	16	2X2,5+2,5TT	12	44,16	1,19	1,62	WIREPOL CPRO Flex	750		25			500	2,5	2,5
Der. CUINA I FORN	100	5,75	1,00	25	2X6+6TT	13	74,75	0,84	1,27	WIREPOL CPRO Flex	750		25			500	6	6
Der. BANYS I AUXILIARS	100	3,68	1,00	16	2X2,5+2,5TT	14	51,52	1,39	1,82	WIREPOL CPRO Flex	750		25			500	2,5	2,5
Der. RENTAVAIXELLES	100	3,68	1,00	16	2X2,5+2,5TT	15	55,20	1,49	1,92	WIREPOL CPRO Flex	750		25			500	2,5	2,5

OBSERVACIONS: Grau de protecció d'aparamenta i receptors en locals especials										IP —			
TITULAR AGIT 2004 S.L..				ÚS A QUE ES DESTINA LA INSTAL·LACIÓ		VIVENDA						SEGELL INSTAL·LADOR I EMPRESA INSTAL·LADORA AUTORIZTATS	
EMPLAÇAMENT			Núm.	Pis	Porta	INSTAL·LACIÓ						SECCIÓ DE LA DERIVACIÓ INDIV. 2X10+10TT mm² RESISTÈNCIA TERRA DE PROTEC. 7,00 Ω	
CARRER C/ BRUGUERA			190			NOVA	<input checked="" type="checkbox"/>	AMPLIACIÓ		REFORMA			
LOCALITAT CALELLA			NCP			INTERRUPTORS DIFERENCIALS	Circuit	Nombre	In	Sensibilitat			
			08370				Llum	1	40 A	30 mA			
EMPRESA DISTRIBUÏDORA ENDESA			SUPERFÍCIE LOCAL m²						A	mA			
CARACTERÍSTIQUES EDIFICI			88			Potència màxima admissible (1)	5,750 kW		TENSIÓ	230 v			
						Potència a instal·lar	5,750 kW		INTENSITAT INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC	25,00 A			
										DATA I SIGNATURA INSTAL·LADOR			
										20-abril-2018			



Declaració responsable per a la posada en servei, la modificació, el canvi de titular o la baixa d'una instal·lació de seguretat industrial

NOTA: Les dades declarades han de fer referència a una única instal·lació

Dades del titular

Nom i cognoms / Raó social	DNI / NIF / NIE / Passaport
AGIT 2004 S.L..	B63669212

Dades de la instal·lació

Indiqueu el tipus d'instal·lació (marqueu només una opció):

- Grua Torre
- Grua mòbil autopropulsada
- Instal·lació d'emmagatzematge de productes químics
- Instal·lació d'equips a pressió
- Instal·lació frigorífica
- Instal·lació elèctrica de baixa tensió
- Instal·lació elèctrica d'alta tensió
- Instal·lació petrolífera per al consum a la mateixa instal·lació
- Instal·lació tèrmica en un edifici
- Instal·lació de gasos combustibles
- Instal·lació de bancs solars

Identificació (ompleneu aquestes dades només si tramiteu una modificació, un canvi de titular o una baixa)

Núm de registre

Núm CUPS (només en el cas d'instal·lacions elèctriques)

Adreça

Tipus de via	Nom de la via	Número		
Carrer	C/ BRUGUERA	190		
Polígon industrial	Nau			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Bloc	Escala	Pis	Porta	Codi postal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0 8 3 7 0
Província	Comarca			
BARCELONA	<input type="text"/>			
Municipi	Població	País		
<input type="text"/>	CALELLA	<input type="text"/>		



Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Ocupació

Declaració

Nom i cognoms

DNI / NIE / Passaport

AGIT 2004 S.L..

B63669212

Actuant com a

Titular

Representant legal / apoderat / ada

Declaro de forma responsable:

Declaracions genèriques

- Que les dades de la instal·lació objecte d'aquesta declaració són les que consten al/s formulari/s que acompanyen aquest document.
- Que en el cas de signar aquest document de forma manuscrita, em comprometo a conservar-ne l'original.

Declaracions específiques

En el cas de tramitar la posada en servei o la modificació de la instal·lació:

- Que d'acord amb el certificat d'instal·lació i, si escau, el certificat de direcció i acabament d'obra, la instal·lació compleix la normativa aplicable.
- Que dispo de la documentació preceptiva per a la realització d'aquest tràmit.
- Que em comprometo a complir les obligacions legals d'ús, manteniment i inspecció de la instal·lació descrita previstes a la normativa aplicable.

En el cas de tramitar el canvi de titular de la instal·lació:

- Que dispo de la documentació preceptiva per a la realització d'aquest tràmit.
- Que em comprometo a complir les obligacions legals d'ús, manteniment i inspecció de la instal·lació descrita previstes a la normativa aplicable.

En el cas de tramitar la baixa de la instal·lació:

- Que la instal·lació ha quedat fora de servei.

Signatura

Atenció: només s'accepten els certificats digitals emesos per qualsevol entitat de certificació classificada per l'Agència Catalana de Certificació.

[Consulteu el llistat de certificats digitals admesos.](#)

No s'admet la signatura amb ID digital autogenerat mitjançant el programari d'Adobe.

Si vol signar amb DNI electrònic (eDNI), s'ha de deshabilitar el mode protegit del Reader X. [Consulteu com realitzar-ho.](#)

S'informa que la inexactitud, falsedat o manca de dades de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a la declaració responsable comporta un incompliment dels requisits establerts legalment i suposa l'inici de l'activitat d'inspecció i control de l'Administració prevista al títol VII de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Es comunica que, d'acord amb el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat, aprovat per Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, el pagament de la taxa s'ha d'efectuar prèviament a l'inici de l'activitat. Així mateix, s'informa que d'acord amb la norma esmentada, la manca de pagament de la taxa comporta un incompliment dels requisits establerts legalment i suposa l'inici de l'activitat d'inspecció i control de l'Administració previst al títol VII de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

És convenient que us assegureu que heu emplenat correctament el formulari perquè d'acord amb l'article 1.2-14 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny i l'article 21 del Decret 277/1999, de 28 de setembre, en cas d'errors no es retornaran les taxes satisfetes.

Signatura

LOPD: segons la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de les persones que es comuniquin seran incorporades al fitxer Servei d'Inspecció, del qual és responsable la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, amb la finalitat d'acomplir la funció inspectora amb la informació recollida sobre la seva activitat industrial per poder fer el seguiment de l'aplicació de la legislació en aquest àmbit. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona. Adreça electrònica: bustiaprotecciondedades.emo@gencat.cat

Informació: L'Administració podrà fer, en qualsevol moment, les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i tinença de la corresponent documentació. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de les dades declarades comportarà, amb l'audiència prèvia de la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent des del moment en què se'n tingui coneixement, sens perjudici de les actuacions corresponents i l'exigència de les responsabilitats previstes en la legislació vigent.