

**MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY
INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIÓ GENERAL**

Núm. d'expedient:

Núm. de procediment:

Espai que ha d'emplenar la UDIT

TITULAR:

Nom/Raó social: AGIT 2004 S.L.

NIF: 00000000A

EMPRESA INSTAL·LADORA

Nom: LAMPISTERIA GINESTA S.L.U.

Número: 008201037

AUTOR DE LA MEMÒRIA

Instal·lador Tècnic titulat competent

Nom: ANTONI GINESTA CASAS

NIF: B63669212

INSTAL·LACIÓ QUE S'HA DE TRAMITAR

Emplaçament: C/ Bruguera, 190 0-0

Localitat: CALELLA

CP: 08370

Població: CALELLA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ

Especificació de l'activitat o ús al qual es HABITATGE

Potència instal·lada (o prevista): 5,750 kW Posada a terra: 25,00 Ω

Tensió: 230 V

Interruptor general

In: 25,00 A

Núm. pols: 2

Poder de tall: 6 kA

Derivació individual

Canalització i tipus de cable: AFUMEX CLASS HAZ H07Z1-K 750 V TYPE 2 (AS)

Longitud: 12 m Secció: 2X10+10TT mm²

OBSERVACIONS

CALELLA

, 20

d' Abril

de 2018

Firma de l'autor de la memòria


Segell de l'empresa instal·ladora

Documentació a presentar annexada a la memòria

1. Plànol d'emplaçament
2. Plànol de planta de la instal·lació
3. Esquemes unifilars

UDIT. DIRECCIÓ GENERAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA

ESQUEMA UNIFILAR

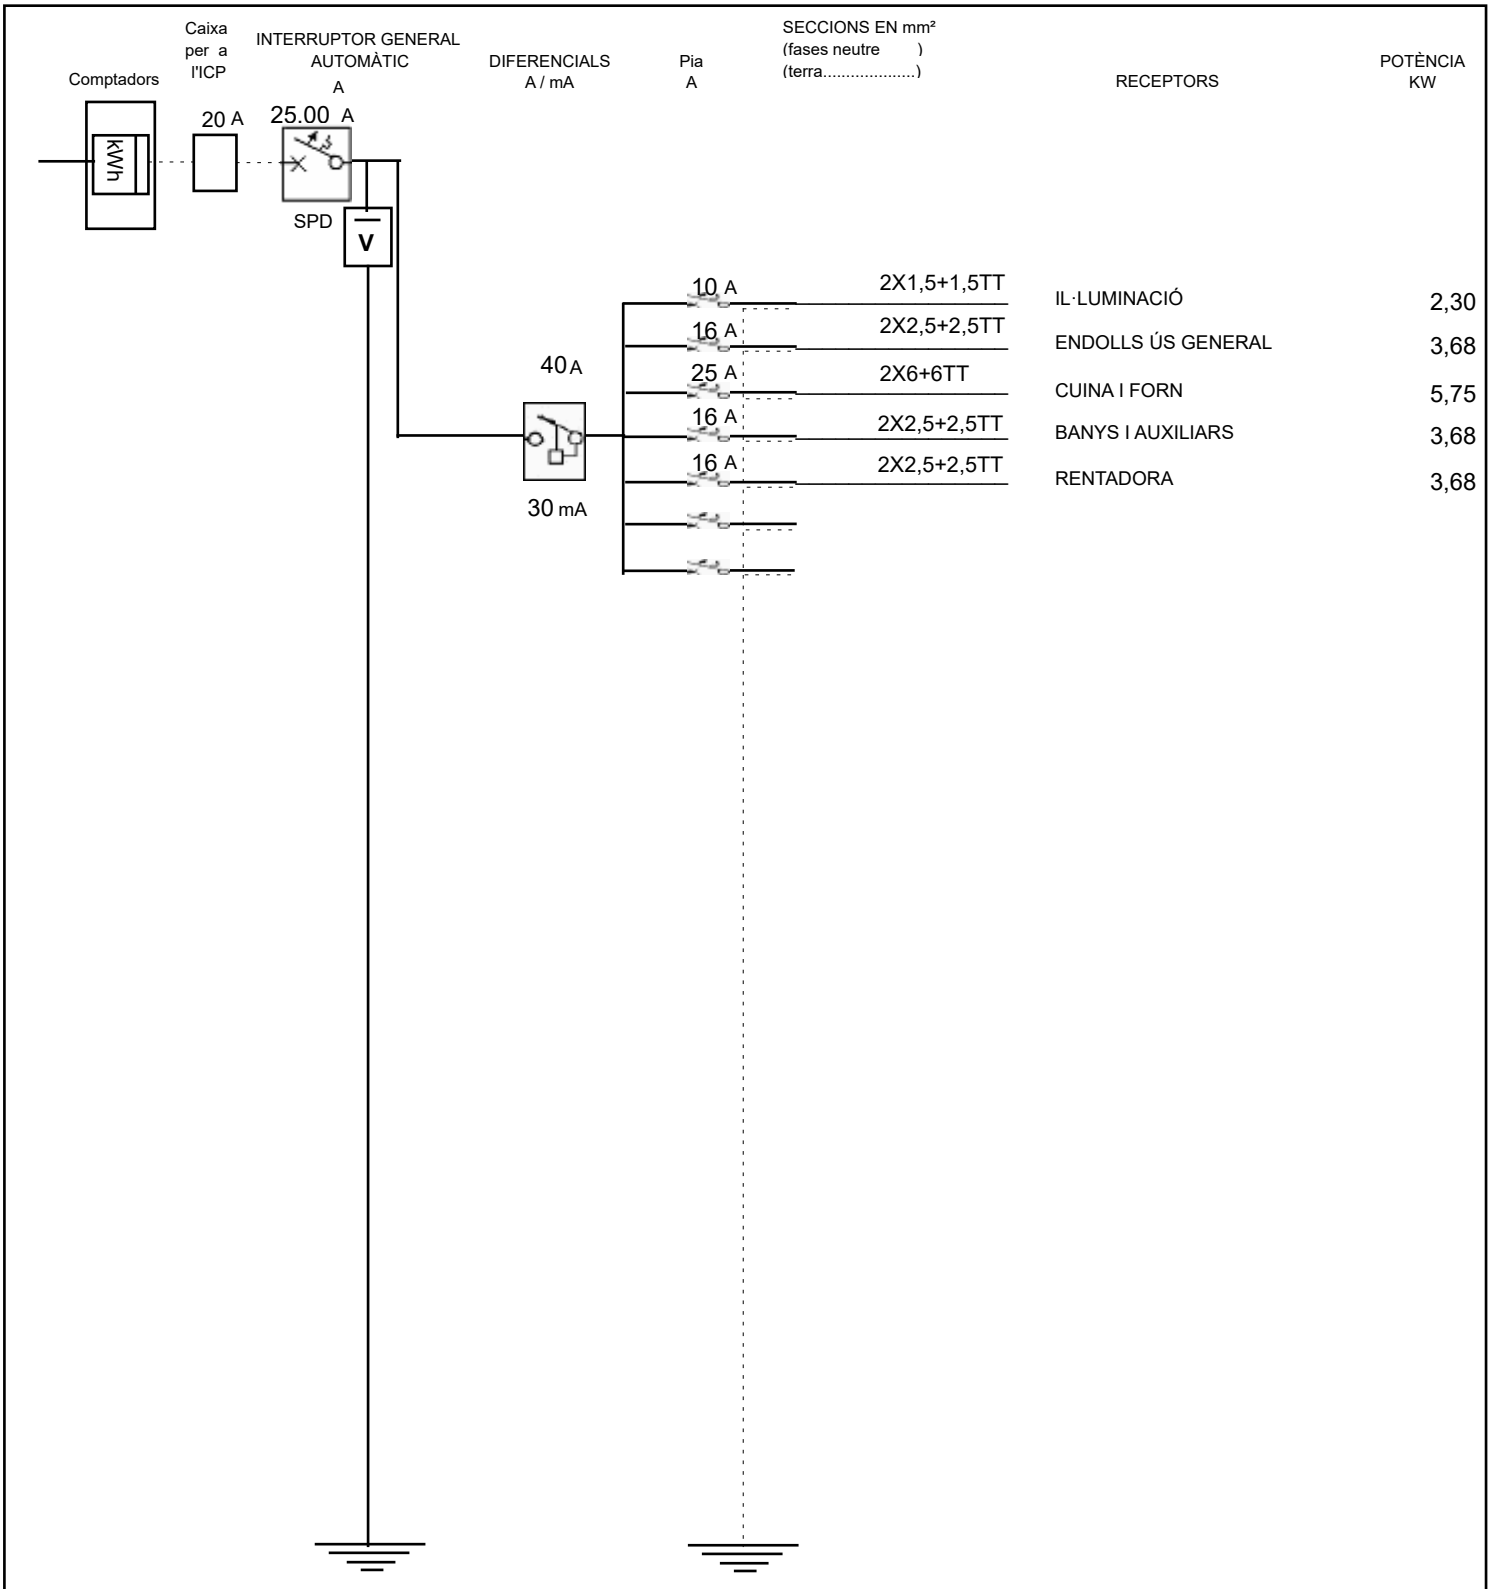

EMPRESA DISTRIBUÏDORA ENDESA	SECCIÓ CONEXIÓ DE SERVEI 2X10+10TT	TENSIÓ 230	SEGELL INSTAL·LADOR I EMPRESA INSTAL·LADORA AUTORIZATS
EMPLAÇAMENT	C/ Bruguera, 190 0-0 CALELLA 08370 BARCELONA CALELLA		
INSTAL·LADOR AUTORIZAT	ANTONI GINESTA CASAS B63669212		
TITULAR	AGIT 2004 S.L. C/ Bruguera, 190 0-0 00000000A CALELLA		
<h2>ESQUEMA UNIFILAR</h2>			
NOTES	REGRUIXAR ELS ELEMENTS DELS CIRCUITS INSTAL·LATS Indicar con a mínim secció conductors, característiques aparells maniobra-protecció i potència màxima admissible en cada derivació.		DATA I SIGNATURA INSTAL·LADOR 20/04/2018

CÀLCUL JUSTIFICATIU

TRAM	Càrrega simultàn. (%)	Potència kW.	cos φ	Intens. A	Secció per fase mm²	Long m.	Moment elec. kW · m	Caiguda de tensió		Caract. conduct.		Tipus de canalitzacions			Aïllam. instal·l. kΩ	Conduc. Neutre mm²	Conduc. Protec. mm²	
								parcial (%)	total (%)	TIPUS	tensió nominal d'aïllam.	sense tub protector (sistema)	sota tub: Ø en mm.					conduct. enterrat. prof. m.
													encastat	sense				
DI Línea A-B	100	5,75	1,00	25,00	2X10+10TT	12	69,00	0,47	0,47	AFUMEX CLAS S HAZ	1000		32		0	500.	10	10
Der. IL·LUMINACIÓ	100	2,30	1,00	10	2X1,5+1,5TT	11	25,30	1,14	1,60	WIREPOL CPRO Flex	750		25			500	1,5	1,5
Der. ENDOLLS ÚS GE	100	3,68	1,00	16	2X2,5+2,5TT	12	44,16	1,19	1,66	WIREPOL CPRO Flex	750		25			500	2,5	2,5
Der. CUINA I FORN	100	5,75	1,00	25	2X6+6TT	13	74,75	0,84	1,31	WIREPOL CPRO Flex	750		25			500	6	6
Der. BANYS I AUXILIAR	100	3,68	1,00	16	2X2,5+2,5TT	14	51,52	1,39	1,86	WIREPOL CPRO Flex	750		25			500	2,5	2,5
Der. RENTADORA	100	3,68	1,00	16	2X2,5+2,5TT	15	55,20	1,49	1,96	WIREPOL CPRO Flex	750		25			500	2,5	2,5

TITULAR		AGIT 2004 S.L.			ÚS A QUE ES DESTINA LA INSTAL·LACIÓ		HABITATGE				SEGELL INSTAL·LADOR I EMPRESA INSTAL·LADORA AUTORIZATS					
EMPLAÇAMENT					Núm.	Pis	Porta	INSTAL·LACIÓ								
CARRER		C/ Bruguera, 190 0-0			190	0	0									
LOCALITAT / POBLACIÓ		CALELLA CALELLA			NCP			NOVA	<input checked="" type="checkbox"/>	AMPLIACIÓ					REFORMA	
					08370											
EMPRESA DISTRIBUIDORA		ENDESA			SUPERFÍCIE LOCAL m²		INTERRUPTORS DIFERENCIALS	Circuit	Nombre	In	Sensibilitat	SECCIÓ DE LA DERIVACIÓ INDIV.				
								Llum	1	40 A	30 mA	2X10+10TT mm²				
										A	mA	RESISTÈNCIA TERRA DE PROTEC.				
CARACTERÍSTIQUES EDIFICI							A	mA	N.A. Ω							
					Potència màxima admissible (1)		5,750 kW		TENSIÓ		230 v					
					Potència a instal·lar		5,750 kW		INTENSITAT INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC		25,00 A					
											DATA I SIGNATURA INSTAL·LADOR					
											20/04/2018					

CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

Núm. d'expedient:

Núm. de procediment:

Espai que ha d'omplir la UDIT

EMPRESA INSTAL·LADORA

Nom: LAMPISTERIA GINESTA S.L.U.

Número: 008201037

INSTAL·LADOR

Nom: ANTONI GINESTA CASAS

NIF: B63669212

INSTAL·LACIÓ QUE S'HA DE TRAMITAR

 Nova instal·lació Modificació instal·lació)

Emplaçament: C/ Bruguera, 190 0-0

Localitat: CALELLA

CP: 08370

Població: CALELLA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ

Codi de l'activitat o ús (A): A.02

Grup de tramitació: 1 2 3

Especificació de l'activitat o ús: HABITATGE

Codis de les instal·lacions específiques (G): G. G. G. G. G. G. G.

G. G. G. G. G. G. G.

Potència instal·lada o prevista*: 5,750 kW

Tensió: 230V 230/400V Altres:

* Potència instal·lada o prevista: potència màxima capaç de subministrar una instal·lació als equips i aparells connectats a ella, ja sigui en la seva execució o en el disseny, respectivament.

OBSERVACIONS

L'instal·lador o instal·ladora que subscriu certifica que ha executat les instal·lacions indicades, aquestes estan acabades, s'ajusten a la documentació presentada i compleixen les condicions tècniques i les prescripcions de la normativa que hi és d'aplicació, en especial el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions complementàries.

Així mateix, s'han fet els assaigs, proves i mesuraments exigits per la normativa aplicable, amb resultat

CALELLA

, 20

d' Abril

de 2018

Firma de l'instal·lador

Segell de l'empresa instal·ladora

CONTRACTE DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ

D'una part: AGIT 2004 S.L. NIF 00000000A

Amb domicili social:

carrer C/ Bruguera,190 0-0 CP 08370 Localitat CALELLA

Població CALELLA

i en el seu nom i representació AGIT 2004 S.L.

titular de la instal·lació elèctrica de baixa tensió del local destinat a HABITATGE

i situat a:

carrer C/ Bruguera,190 0-0 CP 08370 Localitat CALELLA

Població CALELLA

D'una altra part: LAMPISTERIA GINESTA S.L.U. NIF B63669212 Telèfon 937661519

Amb domicili social

Carrer: C/ BRUGUERA núm. 190 CP 08370 Població CALELLA

Empresa inscrita al registre d'empreses instal·ladores de baixa tensió amb el 008201037 categoria Especialista que reuneix tots els requisits exigits pel Departament de Treball i Indústria, i amb Carnet d'instal·lador autoritzat núm. B63669212 categoria Especialista

D'acord amb el que disposa el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió del Departament de Treball i Indústria, la instal·lació de baixa tensió assenyalada, correspon a un local o establiment que tenint instal·lacions elèctriques de baixa tensió subjectes a inspeccions periòdiques, està obligada a contractar el seu manteniment amb una Empresa Instal·ladora inscrita d'acord l'esmentat Reglament.

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

Potència màxima admissible 5,750 kW

Potència instal·lada 5,750 kW Tensió 230

Numero d'expedient Baixa Tensió (si es disposa)

Empresa subministradora d'Energia elèctrica ENDESA

EIC amb la qual l'empresa de manteniment té contracte de control

Altres dades addicionals

Ambdues parts accepten totes i cadascuna de les condicions establertes de comú acord.

CALELLA , a 04/20/2018

El titular de la instal·lació

L'empresa instal·ladora

La validesa d'aquest contracte serà d'un any a partir de la seva data.

CONDICIONS DEL CONTRACTE

El present contracte fa referència única i exclusivament a la instal·lació elèctrica de baixa tensió. En cas de que per les característiques del local es precisi altres contractes de manteniment obligatoris per altres reglamentacions o normatives diferents, s'establiran contractes amb independència del present.

L'empresa instal·ladora signant, a més de les reparacions d'averies, com a mínim efectuarà una revisió anyal que inclogui inspeccions oculars; proves i medicions que garanteixin el bon estat de funcionament de totes les parts de les instal·lacions i estendrà un Dictamen de Reconeixement en el qual assenyalarà la conformitat de les instal·lacions a les prescripcions del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques complementaries i/o les modificacions que s'hagin de realitzar quan, al seu criteri, no ofereixin les degudes garanties de seguretat.

Els conceptes a tenir en compte per a la realització de les revisions reglamentaries seran les assenyaldes en l'annex del imprès normalitzat del propi Dictamen de Reconeixement.

El Dictamen de Reconeixement estès com a resultat de la revisió efectuada serà lliurat al titular de la instal·lació i s'inclourà en el Llibre de Manteniment.

En els casos en que s'observi un imminent perill per a persones o coses, l'empresa instal·ladora haurà d'interrompre el subministrament a la instal·lació. Aquesta interrupció, haurà de comunicar-se immediatament a l'òrgan competent del Departament de Treball i Indústria, amb exposició explicada de les causes que van aconsellar la mesura.

Aquest contracte es realitza per un període d'un any sense que es pugui considerar tàcitament prorrogat. Per això serà necessari la renovació anyal del mateix, sense aquest requisit la instal·lació quedarà sota la responsabilitat del titular. Així mateix, l'empresa de manteniment podrà donar per finalitzat el contracte, comunicant amb un mes d'antelació la data i els motius per escrit al titular de la instal·lació i a l'entitat d'inspecció i control (EIC).

El titular de la instal·lació es compromet a no manipular, ni ell, ni cap instal·lador electricista no autoritzat cap de les parts de les instal·lacions de les quals el manteniment es contracta.

Tampoc podrà intervenir cap altre instal·lador encara que sigui autoritzat, a no ser que amb anterioritat es notifiqui per part del titular o persona autoritzada a l'empresa instal·ladora responsable del manteniment mitjançant escrit la rescissió del contracte, i a la vegada ho comuniqui d'igual manera a l'EIC.

Per ambdues parts s'acorda, si ho consideren oportú, establir i acceptar els pressupostos que originin els treballs que de qualsevol manera es puguin realitzar, així com els sistemes econòmics que per els serveis de revisions es pactin i que s'establiran en contracte a part que obligatòriament s'adjuntarà al present.

L'empresa instal·ladora comunicarà al titular de la instal·lació amb la suficient anticipació, la data en que li correspon realitzar la inspecció periòdica que resta obligat a encarregar a una EIC legalment autoritzada pel DTI, segons la periodicitat assenyaldada a l'article ITC MIE-BT005-4 del Decret 842/2002 i amb una antelació mínima de dos mesos respecte a la data establerta per a efectuar-la.

La tarifa i taxa que ha d'aplicar l'EIC per la inspecció periòdica reglamentària seran abonades directament per titular de

Aquest contracte no ha d'ésser impediment per a que el titular de la instal·lació introdueixi millores en la seguretat de les seves instal·lacions a mesura que s'efectuïn modificacions o ampliacions que estaran subjectes als requisits reglamentaris i legals segons sigui la seva classificació, i que entraran en les futures revisions reglamentaries.

El contracte de manteniment no exonera al titular de la instal·lació, de la responsabilitat d'us, conservació i manteniment de la Instal·lació.

El titular de la instal·lació

L'empresa instal·ladora

Núm. registre d'entrada:

Núm. d'expedient:

Data d'entrada:

Espai que ha d'emplenar la UDIT

SOL·LICITUD DE TRAMITACIÓ

TITULAR	Nom/Raó Social: <u>AGIT 2004 S.L.</u> NIF/CIF: <u>00000000A</u>
	Domicili: <u>C/ Bruguera 190 0 0</u> Localitat: <u>CALELLA</u>
	CP: <u>08370</u> Població: <u>CALELLA</u> Província: <u>BARCELONA</u>
	Telèfon/s: <u>937661519</u> Fax: _____ Adreça electrònica: _____

PERSONA QUE SUBSCRIU <i>Si és diferent del titular</i>	Nom: <u>ANTONI GINESTA CASAS</u> NIF: <u>B63669212</u>
	Concepte en què actua
	<input type="radio"/> Representant acreditat per escriptura pública Data d'escriptura: _____ Núm. protocol: _____ Notari: _____
	<input type="radio"/> Gestoria (indicar el nom): _____
	<input checked="" type="radio"/> Altres interessats (especificar): <u>INSTAL·LADOR AUTORITZAT</u>

NOTIFICACIONS	Avisos de notificacions pendents (Triar una forma per als avisos de notificacions pendents de l'expedient)
	<input type="radio"/> Mòbil: _____ <input type="radio"/> Adreça electrònica: _____ <input type="radio"/> Sense avís
	Notificacions per correu (Les notificacions posteriors a aquest expedient es faran al domicili del titular)
	<input type="radio"/> Domicili gestoria <input type="radio"/> Domicili titular <input type="radio"/> Altre domicili (indicar)
	Nom: _____ NIF/CIF: _____
	Domicili: _____
	CP: _____ Població: _____ Província: _____

OBJECTE	<input checked="" type="radio"/> Inici de tramitació d'expedient
	Procediment: <u>INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIO. GENERAL</u> Codi: <u>001</u> Quantitat: <u>1</u> Procediment: _____ Codi: _____ Quantitat: _____ Procediment: _____ Codi: _____ Quantitat: _____
	<input type="radio"/> Correcció d'anomalies o aportació documentació complementària d'expedient amb número
	<input type="radio"/> Altres (correcció d'errades d'expedient tancat, renúncia a l'expedient, al·legacions, etc.)
	Núm. expedient: _____ Motiu: _____

DADES ADDICIONALS I OBSERVACIONS

El sotassinat declara, baix la seva responsabilitat, que disposa de capacitat de representació suficient, degudament acreditada segons la legislació aplicable, per dur a terme la tramitació indicada en l'objecte de la present sol·licitud, així com també la veracitat de les dades que s'hi indiquen.

Lloc i data: CALELLA a 20/04/2018

Firma: _____

Autorització a emplenar quan la persona que presenta la documentació és distinta de la que subscriu la sol·licitud	
Nom persona _____	Firma d'autorització: _____
NIF: _____	

NOTIFICACIÓ: Es considerarà que el titular desisteix de la seva petició si no justifica el pagament de la taxa que sigui exigible en cada cas, en un termini de deu dies, comptadors des de l'endemà de la seva presentació.