

**CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ**

Núm. d'expedient:

Núm. de procediment:

Espai que ha d'emplenar la UDIT

EMPRESA INSTAL·LADORA

Nom.: LAMPISTERIA GINESTA S.L.U.

Número: 008201037

INSTAL·LADOR

Nom.: ANTONI GINESTA CASAS

NIF: B63669212

INSTAL·LACIÓ QUE S'HA DE TRAMITAR

Nova instal·lació Modificació instal·lació (núm.)

Emplaçament: C/ Bruguera 190 0-0

Localitat: CALELLA

CP: 08370

Població: CALELLA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ

Grup de tramitació: 2 3

Total previsió càrregues ateses per la CGP (ITC-BT-10): 23,50 kW

Tensió: 400 V

NOTA: En cas que hi hagi més d'una centralització de comptadors podeu indicar les adreces en l'apartat d'observacions.

OBSERVACIONS

L'instal·lador o instal·ladora que subscriu certifica que ha executat les instal·lacions indicades, aquestes estan acabades, s'ajusten a la documentació presentada i compleixen les condicions tècniques i les prescripcions de la normativa que hi és d'aplicació, en especial el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions complementàries.

Així mateix, s'han fet els assaigs, proves i mesuraments exigits per la normativa aplicable, amb

CALELLA , 20 d' Abril de 2018


Firma de l'instal·lador

Segell de l'empresa instal·ladora

UDIT. DIRECCIÓ GENERAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA

Model LGA - ESQUEMA UNIFILAR 1/ 1

NOTES	REGULAR ELS ELEMENTS DELS CIRCUITS INSTAL·LATS	
	Indicar com a mínim secció conductors, característiques aparells de maniobra-protecció i potència màxima	
ESQUEMA UNIFILAR		
EMPRESA DISTRIBUIDORA	SECCIO CONEIXIÓ DE SERVEI	TENSIÓ
ENDESA	4x25+25TT	400
EMPLAÇAMENT	C/ Bruguera	190 0 0
INSTAL·LADOR AUTORIZAT	CALELLA	08370
TITULAR	ANTONI GINESTA CASAS	BARCELONA
	AGIT 2004 S.L.	937661519
	C/ Bruguera	00000000A
		190 0 0
SEGELL INSTAL·LADOR I EMPRESA INSTAL·LADORA AUTORIZATS		DATA I SIGNATURA INSTAL·LADOR
		20/04/2018

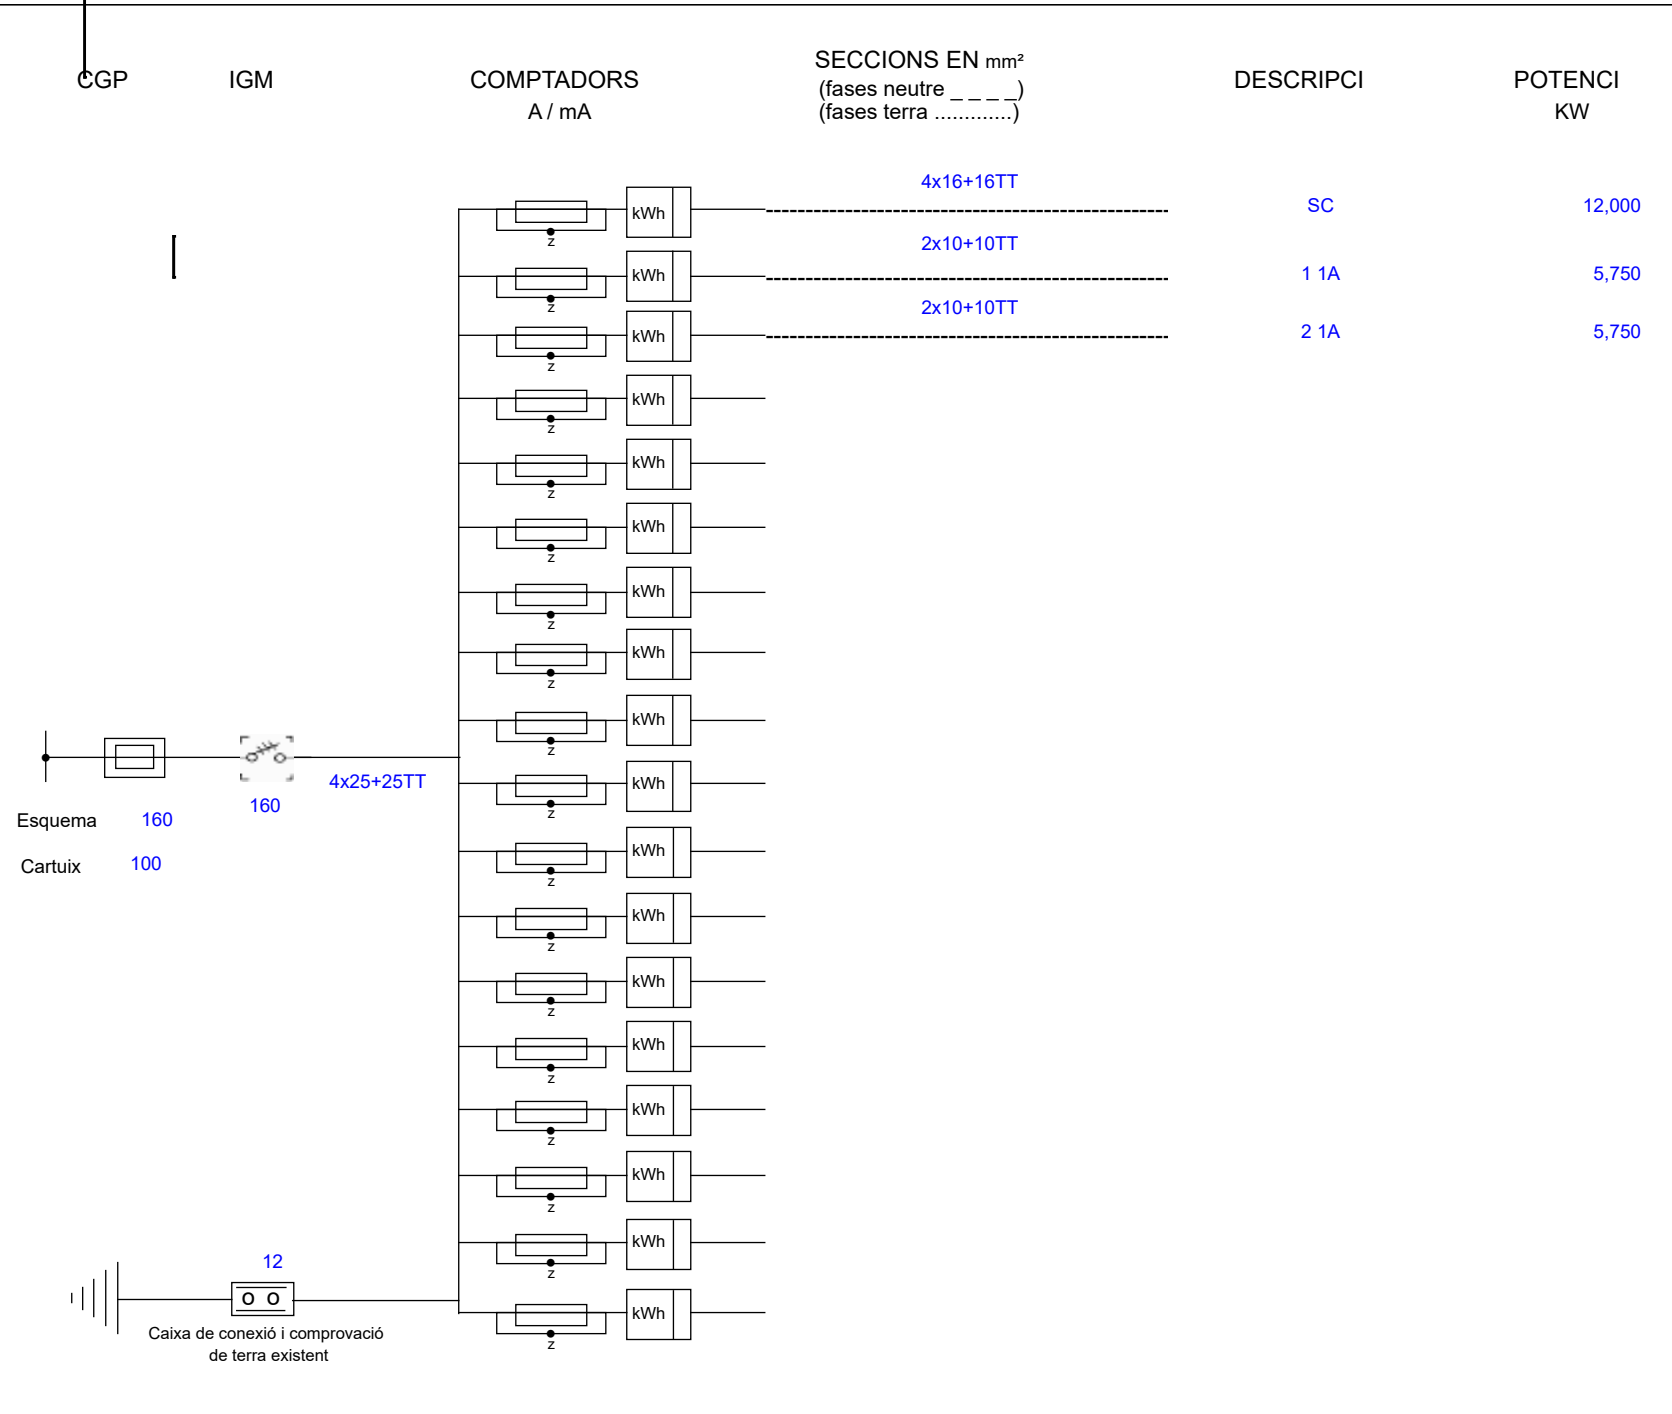

CÀLCUL JUSTIFICATIU

TRAM	Càrrega simultàn. (%)	Potència kW.	cos φ	Intens. A	Secció per fase mm²	Long m.	Moment elec. kW · m	Caiguda de tensió		Caract. conduct.		Tipus de canalitzacions			Aïllam. instal·l. kΩ	Conduc. Neutre mm²	Conduc. Protec. mm²	
								parcial (%)	total (%)	TIPUS	tensió nominal d'aïllam.	sense tub protector (sistema)	sota tub: Ø en mm.					conduct. enterrat. prof. m.
													encastat	sense				
LGA	100	23,50	0,85	39,91	4x25+25TT	12	282,00	0,20	0,20	AFUMEX CLASS 1000V	1.000	SI	125,00			500	25	25
SC	100	12,00	0,85	25,00	4x16+16TT	12	144,00	0,10	0,30	AFUMEX CLASS HAZ H07Z1-K	1.000					500	16	16
1 1A	100	5,75	1,00	25,00	2x10+10TT	12	69,00	0,47	0,67	AFUMEX CLASS HAZ H07Z1-K	1.000					500	10	10
2 1A	100	5,75	1,00	25,00	2x10+10TT	14	80,50	0,54	0,74	AFUMEX CLASS HAZ H07Z1-K	1.000					500	10	10

OBSERVACIONS: Grau de protecció d'aparamenta i receptors en locals especials										IP —							
TITULAR			AGIT 2004 S.L.			00000000A			ÚS A QUE ES DESTINA LA INSTAL·LACIÓ		INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ			SEGELL INSTAL·LADOR I EMPRESA INSTAL·LA. AUTORIZATS			
EMPLAÇAMENT			C/ Bruquera			190 0 0			CALELLA								
			Núm.	Pis	Porta	INSTAL·LACI											
			190	0	0												
LOCALITAT / POBLACIÓ			CALELLA			NCP			NOVA	<input checked="" type="checkbox"/>	AMPLIACIÓ		REFORMA				
			CALELLA			08370			SECCIÓ DE LA LGA			4x25+25TT mm²					
EMPRESA DISTRIBUÏDORA			ENDESA						RESISTÈNCIA TERRA DE PROTEC.			12 Ω					
CARACTERÍSTIQUES EDIFICI			SUPERFÍCIE LOCAL m²						Potència màxima admissible (1) d'instal·lació d'enllaç			23,50 kW	TENSÍO	400 V			
COMUNITAT DE VIVENDES												IGM	160 A				
NOTA												DATA I SIGNATURA INSTAL·LADOR					
												20/04/2018					

**MEMÒRIA TÈNICA DE DISSENY.
INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIÓ D'ENLLAÇ**

Núm. d'expedient:
Núm. de procediment:

Espai que ha d'emplenar la UDIT

TITULAR

Nom/Raó Social: AGIT 2004 S.L. NIF: 00000000A

EMPRESA INSTAL·LADORA

Nom: LAMPISTERIA GINESTA S.L.U. Número: 008201037

AUTOR DE LA MEMÒRIA

Instal·lador Tènic titulat competent

Nom: ANTONI GINESTA CASAS NIF B63669212 GINESTA CA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INSTAL·LACIÓ

Emplaçament: C/ Bruguera 190 0-0

Localitat: CALELLA CP 08370 Població: CALELLA

Tensió: 400 V Posada a terra : 12 Ω

Línia general d'alimentació

Canalització i tipus de cable: AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K (AS) Pot. màx. 69.282,03 kW
 Cu Al Longitud: 12 m Secció: 4x25+25TT mm2

CGP o C/C de seguretat

Tipus (esquema 7,9,14): 9 In. base: 160 A Cartutx: 100 A

Comptador/s

Centralització únic Diverses centralitzacions Ubicat en local específic Ubicat en

EDIFICI D'HABITATGES I LOCALS (previsió de càrregues)

FULLS ADJUNTS SEGONS CÀLCUL JUSTIFICATIU I ESQUEMA

Habitatges				
Núm. hab.	Superfície útil	Grau electrificació	Potència unitària	Total
	< 160 m2	Bàsica	W	W
	> 160 m2	Elevada	W	W
	m2		W	W
	m2		W	W
Coefficient de simultaneïtat s/ITC 010				
Potència total habitatges (A)				W
Suma total/Núm.habitatges x coeficient de simultaneïtat				

Altres	
Serveis comuns escala	W
Garatges amb ventilació natural (10 W/m2)	W
Garatge amb ventilació forçada (20 W/m2)	W
	W
	W
Potència total altres (C)	W

Locals			
Núm. local	Superfície útil	Potència unitària	Total
	m2	W	W
	m2	W	W
	m2	W	W
	m2	W	W
	m2	W	W
	m2	W	W
Potència total locals (B)			W

Total previsió càrregues ateses per la CGP (ITC-BT-10) (A)+(B)+(C)
23.500,00 W

Nombre total de comptadors 3

Nombre total centralitzacions 1

OBSERVACIONS

CALELLA , 20 d' Abril de 2018

Firma de l'instal·lador

Segell de l'empresa instal·ladora

Documentació a presentar annexada a la memòria

- Plànol / croquis d'emplaçament
- Plànol / croquis de planta de la instal·lació
- Esquema bateria comptadors (un per a cada bateria)

UDIT. DIRECCIÓ GENERAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA

SOL·LICITUD DE TRAMITACIÓ

TITULAR	Nom/Raó Social: <u>AGIT 2004 S.L.</u> NIF/CIF: <u>00000000A</u>
	Domicili: <u>C/ Bruguera 190 0-0</u> Localitat: <u>CALELLA</u>
	CP: <u>08370</u> Població: <u>CALELLA</u> Província: <u>BARCELONA</u>
	Telèfon/s: _____ Fax: _____ Adreça electrònica: _____

PERSONA QUE SUBSCRIU <i>Si és diferent del titular</i>	Nom: <u>ANTONI GINESTA CASAS</u> NIF: <u>B63669212</u>
	Concepte en què actua
	<input type="radio"/> Representant acreditat per escriptura pública Data d'escriptura: _____ Núm. protocol: _____ Notari: _____ <input type="radio"/> Gestoria (indicar el nom): _____ <input checked="" type="radio"/> Altres interessats (especificar): <u>INSTAL·LADOR AUTORITZAT</u>

NOTIFICACIONS	Avisos de notificacions pendents (Triar una forma per als avisos de notificacions pendents de l'expedient)
	<input type="radio"/> Mòbil: _____ <input type="radio"/> Adreça electrònica: _____ <input type="radio"/> Sense avis
	Notificacions per correu (Les notificacions posteriors a aquest expedient es faran al domicili del titular)

<input type="radio"/> Domicili gestoria	<input type="radio"/> Domicili titular	<input type="radio"/> Altre domicili (indicar)
Nom: _____	NIF/CIF: _____	
Domicili: _____		
CP: _____	Població: _____	Província: _____

OBJECTE	<input checked="" type="radio"/> Inici de tramitació d'expedient
	Procediment: <u>INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIO GENERAL</u> Codi: <u>001</u> Quantitat: <u>1</u> Procediment: _____ Codi: _____ Quantitat: _____ Procediment: _____ Codi: _____ Quantitat: _____
	<input type="radio"/> Correcció d'anomalies o aportació documentació complementària d'expedient amb número
	<input type="radio"/> Altres (correcció d'errades d'expedient tancat, renúncia a l'expedient, al·legacions, etc.)
	Núm. expedient: _____ Motiu: _____

DADES ADDICIONALS I OBSERVACIONS

El sotassinat declara, baix la seva responsabilitat, que disposa de capacitat de representació suficient, degudament acreditada segons la legislació aplicable, per dur a terme la tramitació indicada en l'objecte de la present sol·licitud, així com també la veracitat de les dades que s'hi indiquen.

Lloc i data: CALELLA a 20/04/2018 Firma: _____

Autorització a emplenar quan la persona que presenta la documentació és distinta de la que subscriu la sol·licitud	
Nom persona _____	Firma d'autorització: _____
NIF: _____	

NOTIFICACIÓ: Es considerarà que el titular desisteix de la seva petició si no justifica el pagament de la taxa que sigui exigible en cada cas, en un termini de deu dies, comptadors des de l'endemà de la seva presentació.

01.0230-01/06