





Guía rápida

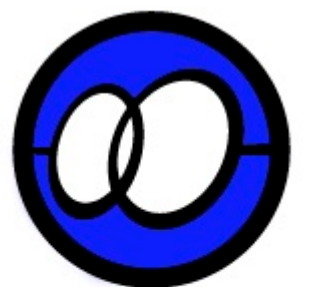

PANTALLA PRINCIPAL

Menú y barra de herramientas

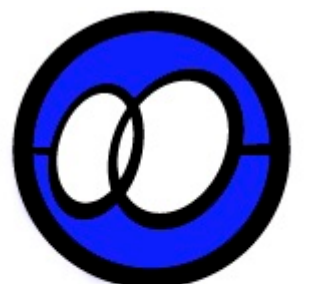

DATOS TITULAR

Dades Titular i Emplaçament

TITULAR

Nom

DNI/NIF

Via

Adreça

Num. Pis Porta

CP Província

Població

Copiar dades del TITULAR al EMPLAÇAMENT

EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

Via

Adreça

Num. Pis Porta


CP Província

Població

Plànol d'emplaçament

Seleccionar un cliente del desplegable

Plano de emplazamiento

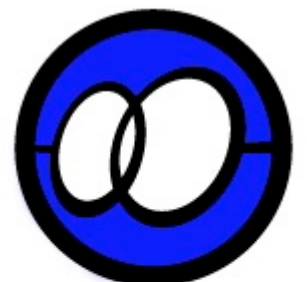

CÀRREGA TOTAL DE LA LGA

LGA


CÀRREGA TOTAL DE LA LÍNIA D'ENLLAÇ (LGA)

Parkings	<input type="text" value="0"/>	(màx. 2)
Locals comercials	<input type="text" value="0"/>	(màx. 4)
Locals industrials	<input type="text" value="0"/>	(màx. 4)
Vivendes	<input type="text" value="0"/>	(màx. 40)
Serveis Comuns	<input type="text" value="0"/>	(màx. 4)


Característiques de l'Edifici

Observacions


Dimensionar segons convingui, indicant el nombre de cada tipus de comptador.

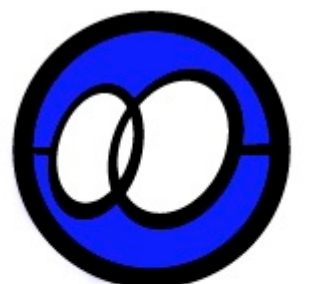

CREAR LGA

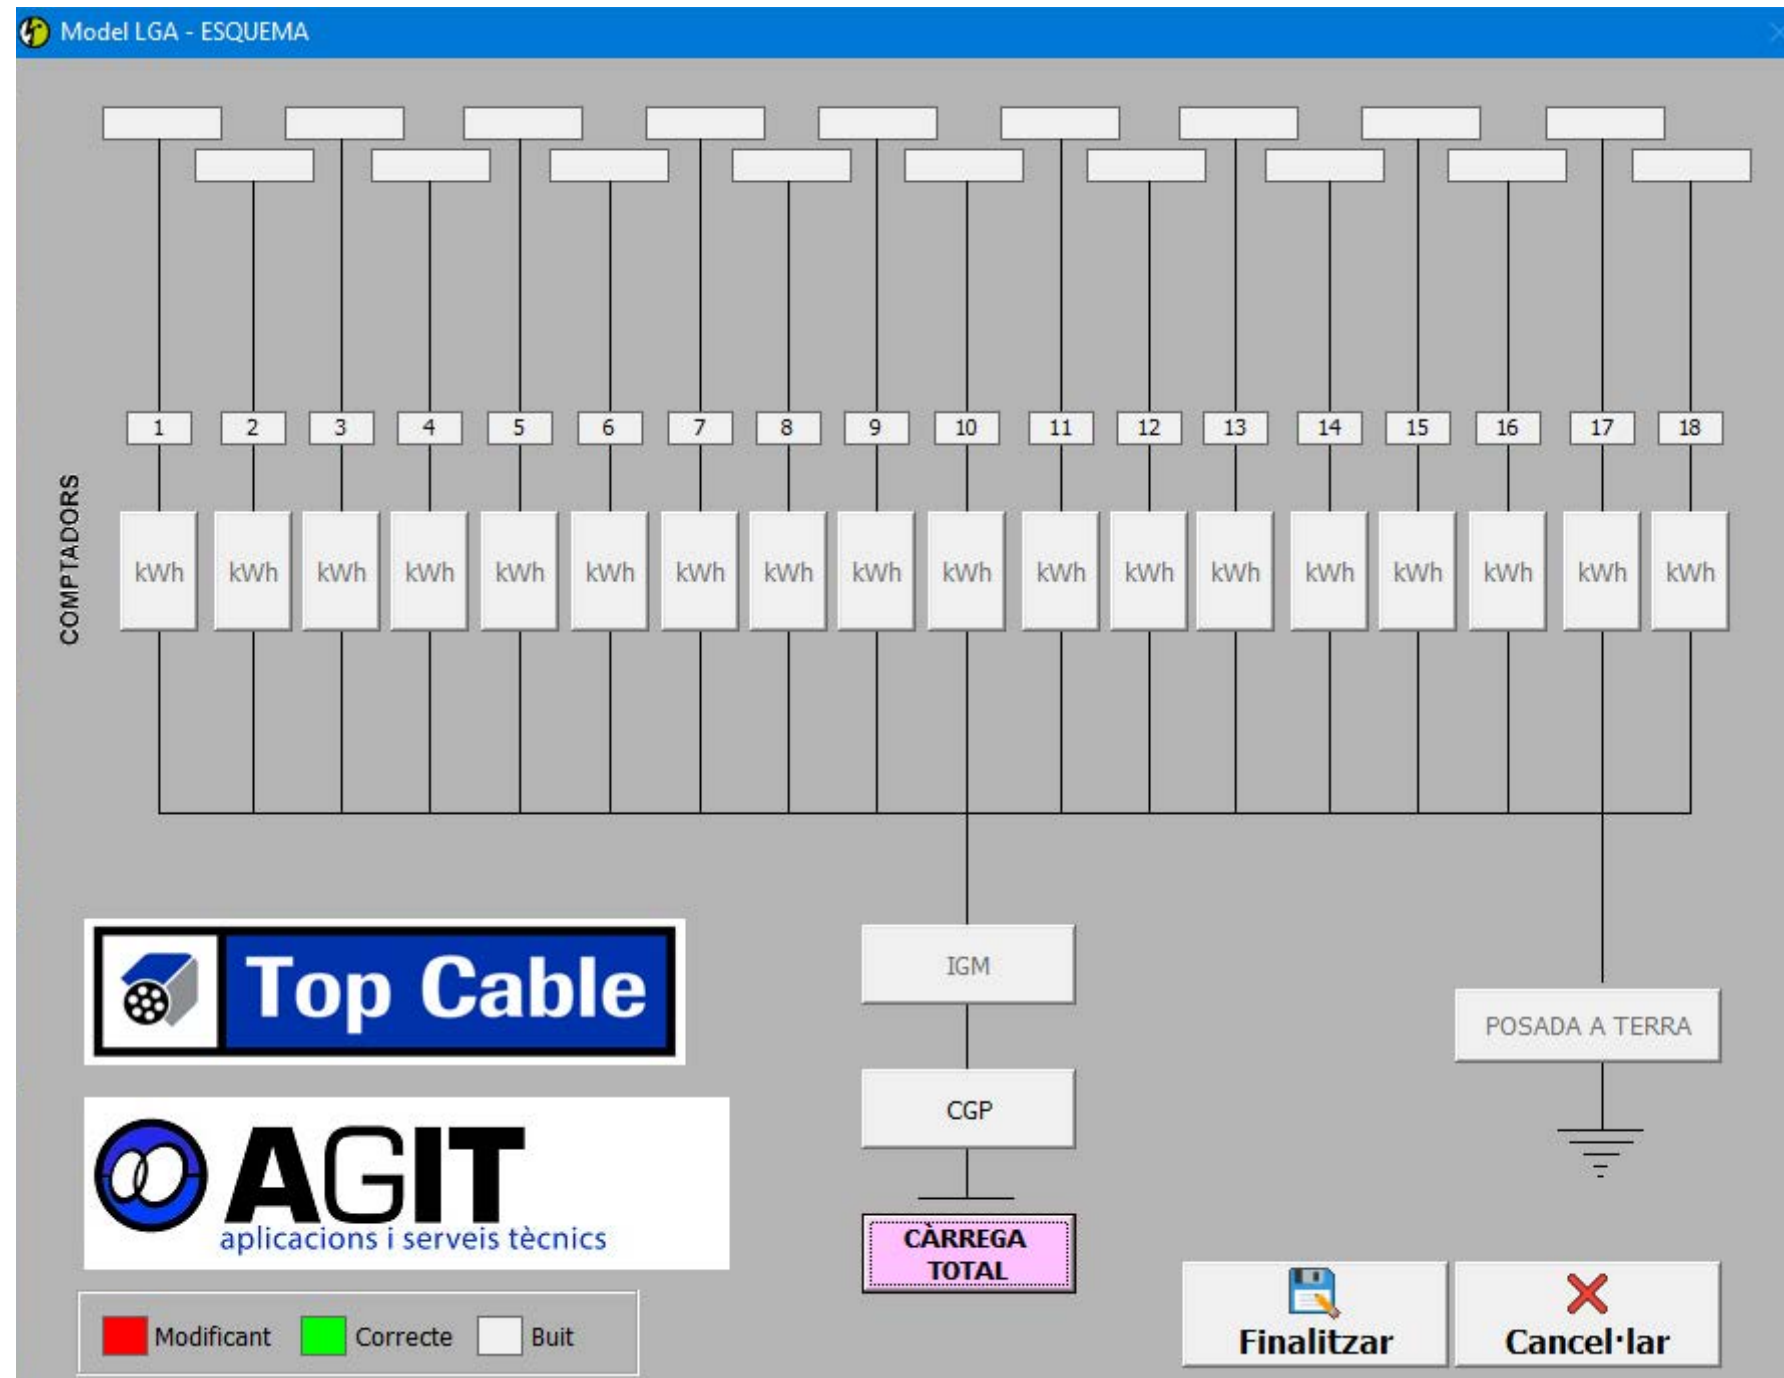

Començant per la CGP, anirem omplint la resta de pantalles fins arribar a l'últim comptador, depenent de la quantitat indicada en el dimensionat de la càrrega total de la LGA. Per acabar fer clic en **Finalitzar**.

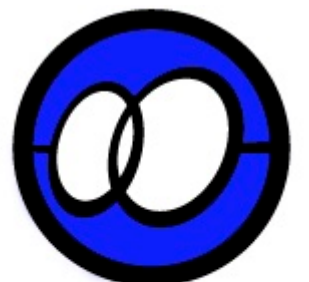

DADES CGP

Seleccionar dels
desplegables les opcions necessàries.
Marcar la **Tensió Principal**.

Dades CGP

CGP. In. Base:

CGP. In. Cartuix:


CGP. Esquema:

Tensió Principal

230 / 400


230 Trifàsic

230




DADES IGM

Seleccionar l' IGM del desplegable.

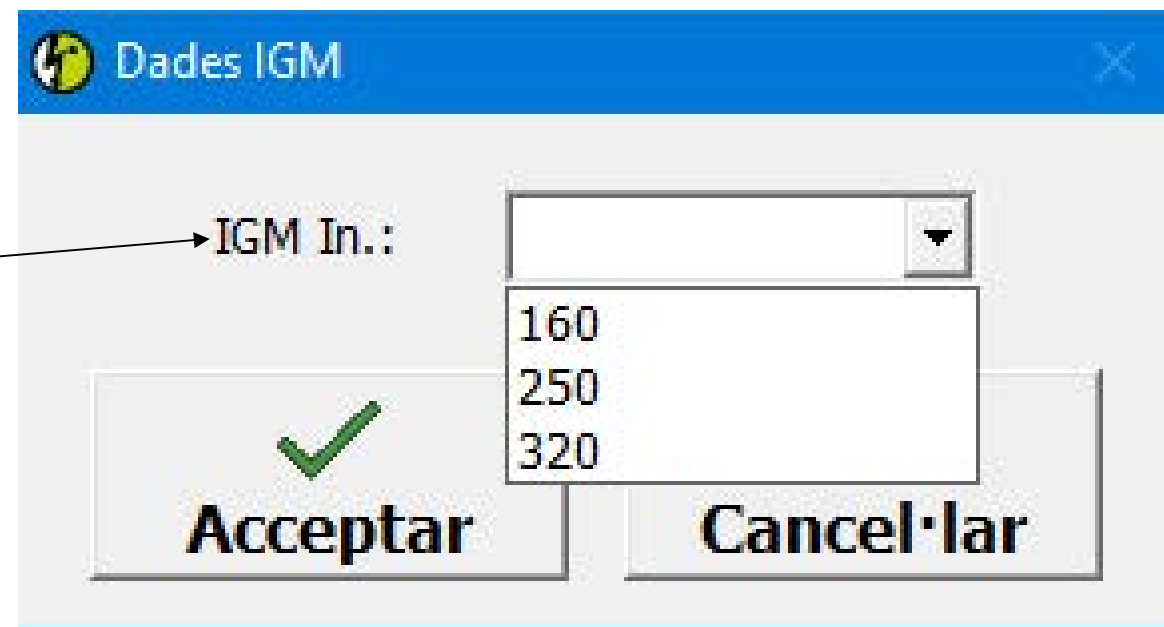


The screenshot shows a dialog box with a blue title bar containing the text 'Dades IGM'. Below the title bar, there is a label 'IGM In.:' followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing a list of three options: '160', '250', and '320'. Below the dropdown menu, there are two buttons: 'Acceptar' (with a green checkmark icon) and 'Cancel·lar'.

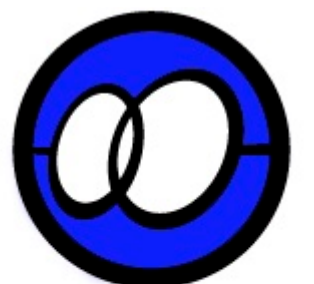

POSADA A TERRA


Seleccionar el valor del *Terra* i escriure el *Valor de la Medició*.

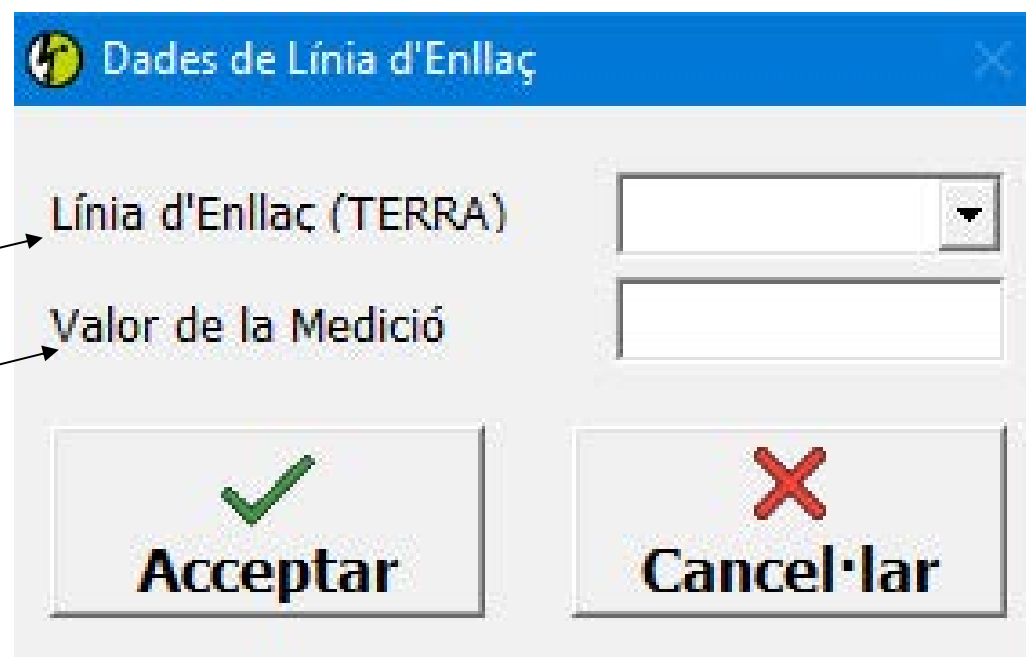

The image shows a software dialog box with a blue title bar containing a lightning bolt icon and the text 'Dades de Línia d'Enllaç'. The dialog has a light gray background and contains the following elements:

- A label 'Línia d'Enllaç (TERRA)' next to a dropdown menu.
- A label 'Valor de la Medició' next to a text input field.
- An 'Acceptar' button with a green checkmark icon.
- A 'Cancel·lar' button with a red 'X' icon.


Two arrows point from the text on the left to the dropdown menu and the text input field, respectively.

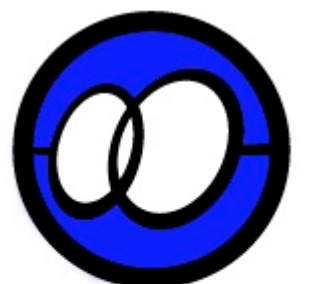

CONCENTRACIÓ DE COMPTADORS



Marcar una de les opcions segons estiguin els comptadors concentrats.

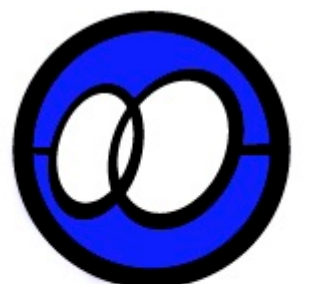

COMPTADORS



Tipus Comptador

Serveis Comuns

Parking


Local Comercial

Local Industrial

Vivenda


Afegir

Un cop fas clic en un dels comptadors de l'entorn de treball s'ha de marcar el tipus de comptador que vols afegir i fer clic en **Tancar**.

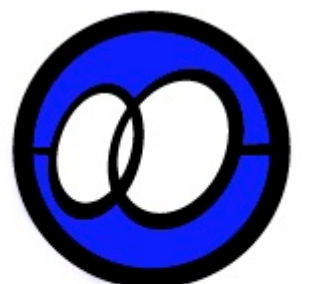


SERVEIS COMUNS

Descripció	<input type="text"/>	Secció	<input type="text"/>	Aillam. Instal	500
Wats	<input type="text"/>	Longitud	<input type="text"/>	Encastat mm.	<input type="text"/>
Tensió	<input type="text"/>	Moment KW	<input type="text"/>	Sense Encastat mm.	<input type="text"/>
Tipus	<input type="text"/>	C.Parcial %	<input type="text"/>	Con. Enterrat m.	<input type="text"/>
Ampers	<input type="text"/>	Tipus Cable	<input type="text"/>	Con. Neutre mm	<input type="text"/>
Fusible	<input type="text"/>	Tensió	1000	Con. Protec. mm	<input type="text"/>
IGA	<input type="text"/>	Sense Tub	<input type="text"/>		

 **Top Cable**


Omplir tots els camps en blanc, els camps en groc els calcula automàticament el programa i a continuació fer clic en **Acceptar**.

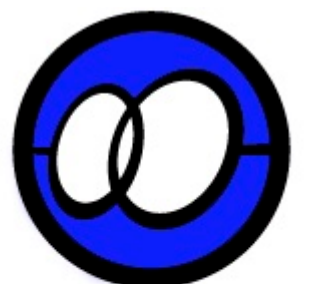

PARKING


The screenshot shows a software window titled "Parkings" with a form for entering cable specifications. The form is organized into several columns and rows. The first column contains labels for various fields: "Descripció", "m2", "V.Forçada", "Tensió Línia", "Tipus", "W / Total", "Ampers", and "Fusible". The second column contains input fields for "IGA", "Secció", "Longitud", "Moment KW", "C.Parcial %", "Tipus Cable", "Tensió Nominal", and "Sense Tub". The third column contains input fields for "Aillam. Instal", "Encastat mm.", "Sense Encastat mm.", "Con. Enterrat m.", "Con. Neutre mm", and "Con. Protec. mm". The "Aillam. Instal" field has a dropdown menu with "500" selected. The "Moment KW", "C.Parcial %", "Con. Neutre mm", and "Con. Protec. mm" fields are highlighted in yellow. At the bottom of the form, there is a blue button with a white icon of a cable reel and the text "Top Cable". To the right of this button are two buttons: "Acceptar" with a green checkmark icon and "Cancel·lar" with a red X icon.

Omplir tots els camps en blanc, els camps en groc els calcula automàticament el programa i a continuació fer clic en **Acceptar**.

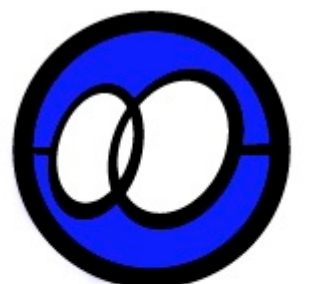


LOCAL COMERCIAL

Descripció	<input type="text"/>	IGA	<input type="text"/>	Sense Tub	<input type="text"/>
m2	<input type="text"/>	Secció	<input type="text"/>	Aillam. Instal	500
Tensió	<input type="text"/>	Longitud	<input type="text"/>	Encastat mm.	<input type="text"/>
Tipus	<input type="text"/>	Moment KW	<input type="text"/>	Sense Encastat mm.	<input type="text"/>
W / Total	<input type="text"/>	C.Parcial %	<input type="text"/>	Con. Enterrat m.	<input type="text"/>
Ampers	<input type="text"/>	Tipus Cable	<input type="text"/>	Con. Neutre mm	<input type="text"/>
Fusible	<input type="text"/>	Tensió Nominal	1000	Con. Protec. mm	<input type="text"/>

Dades Anteriors  Acceptar Cancel·lar


Omplir tots els camps en blanc, els camps en groc els calcula automàticament el programa i a continuació fer clic en **Acceptar**.

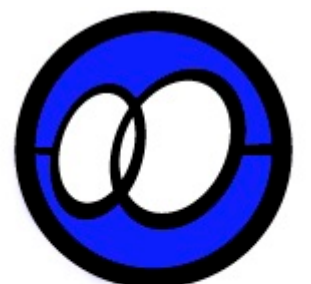

LOCAL INDUSTRIAL


Descripció	<input type="text"/>	IGA	<input type="text"/>	Sense Tub	<input type="text"/>
m2	<input type="text"/>	Secció	<input type="text"/>	Aillam. Instal	500
Tensió Línia	<input type="text"/>	Longitud	<input type="text"/>	Encastat mm.	<input type="text"/>
Tipus	<input type="text"/>	Moment KW	<input type="text"/>	Sense Encastat mm.	<input type="text"/>
W / Total	<input type="text"/>	C.Parcial %	<input type="text"/>	Con. Enterrat m.	<input type="text"/>
Ampers	<input type="text"/>	Tipus Cable	<input type="text"/>	Con. Neutre mm	<input type="text"/>
Ampers	<input type="text"/>	Tensió Nominal	1000	Con. Protec. mm	<input type="text"/>

Dades Anteriors

 **Top Cable**


Acceptar Cancel·lar

Omplir tots els camps en blanc, els camps en groc els calcula automàticament el programa i a continuació fer clic en **Acceptar**.




VIVENDES

Descripció	<input type="text"/>	Fusible	<input type="text"/>	Encastat mm.	<input type="text"/>
Tensió Línia	<input type="text"/>	Longitud	<input type="text"/>	Sense Encastat mm.	<input type="text"/>
Tipus	<input type="text"/>	Moment KW	<input type="text"/>	Con. Enterrat m.	<input type="text"/>
IGA	<input type="text"/>	C.Parcial %	<input type="text"/>	Con. Neutre mm	<input type="text"/>
Secció	<input type="text"/>	Tipus Cable	<input type="text"/>	Con. Protec. mm	<input type="text"/>
KW / Vivenda	<input type="text"/>	Tensió Nominal	1000	Comentari	<input type="text"/>
W / Total	<input type="text"/>	Sense Tub	<input type="text"/>		
Ampers	<input type="text"/>	Aillam. Instal	500		

Dades Anteriors  Acceptar Cancel·lar

Omplir tots els camps en blanc, els camps en groc els calcula automàticament el programa i a continuar i fer clic en **Acceptar**.

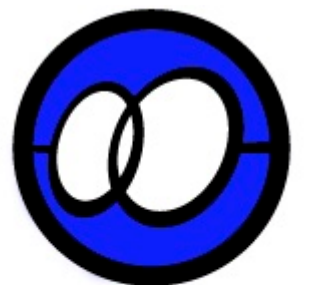

CÀRREGA TOTAL DE L'EDIFICI

Una vegada hem omplert tots els comptadors i hem fet clic en **Finalitzar**, surt aquesta pantalla on acabarem d'omplir la informació necessària per el nostre certificat. Indicarem la secció, longitud, etc. En acabar fem clic en **Acceptar** i llavors ens preguntarà si volem desar el certificat. Un cop desat, ja es pot imprimir.

Càrrega Total de l'Edifici	
Data	13/05/2020
Potencia	10,6
Intensitat	18
Secció	4x240+120TT
Longitud	10
Moment	106
Caiguda Parcial/Total	0,0049
Diametre Tub	75
Tipus Cable	
	TOXFREE ZH RZ1-K AS
	<input checked="" type="radio"/> CU <input type="radio"/> Al
Tensió Nom.Ailla.	1000
Sense Tub Protector	
	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Encastat mm.	0
Sense Encas. mm.	0
Con. Enterrat prof.m	0
Aïllament Instal.	500
Conducte Neutre	240
Conducte Protec.	120
Tipus d'Instal·lació	
	<input checked="" type="radio"/> Nova <input type="radio"/> Ampliació <input type="radio"/> Reforma
Acceptar	
Cancel·lar	

