





Guia ràpida



PANTALLA PRINCIPAL

Menú i barra d'eines

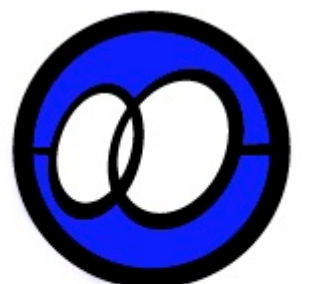

DADES TITULAR

Dades Titular i Emplaçament

TITULAR

Nom

DNI/NIF

Via

Adreça

Num. Pis Porta

CP Província

Població

Copiar dades del TITULAR al EMPLAÇAMENT

EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

Via

Adreça

Num. Pis Porta


CP Província

Població

Plànol d'emplaçament

Seleccionar un client del desplegable

Plànol d'emplaçament




CÀRREGA TOTAL DE LA LGA

Parkings	<input type="text" value="0"/>	(màx. 2)
Locals comercials	<input type="text" value="0"/>	(màx. 4)
Locals industrials	<input type="text" value="0"/>	(màx. 4)
Vivendes	<input type="text" value="0"/>	(màx. 40)
Serveis Comuns	<input type="text" value="0"/>	(màx. 4)


Característiques de l'Edifici

Observacions


Dimensionar segons convingui, indicant el nombre de cada tipus de comptador.

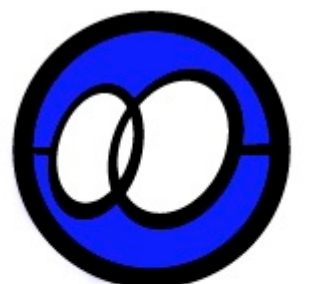

CREAR LGA

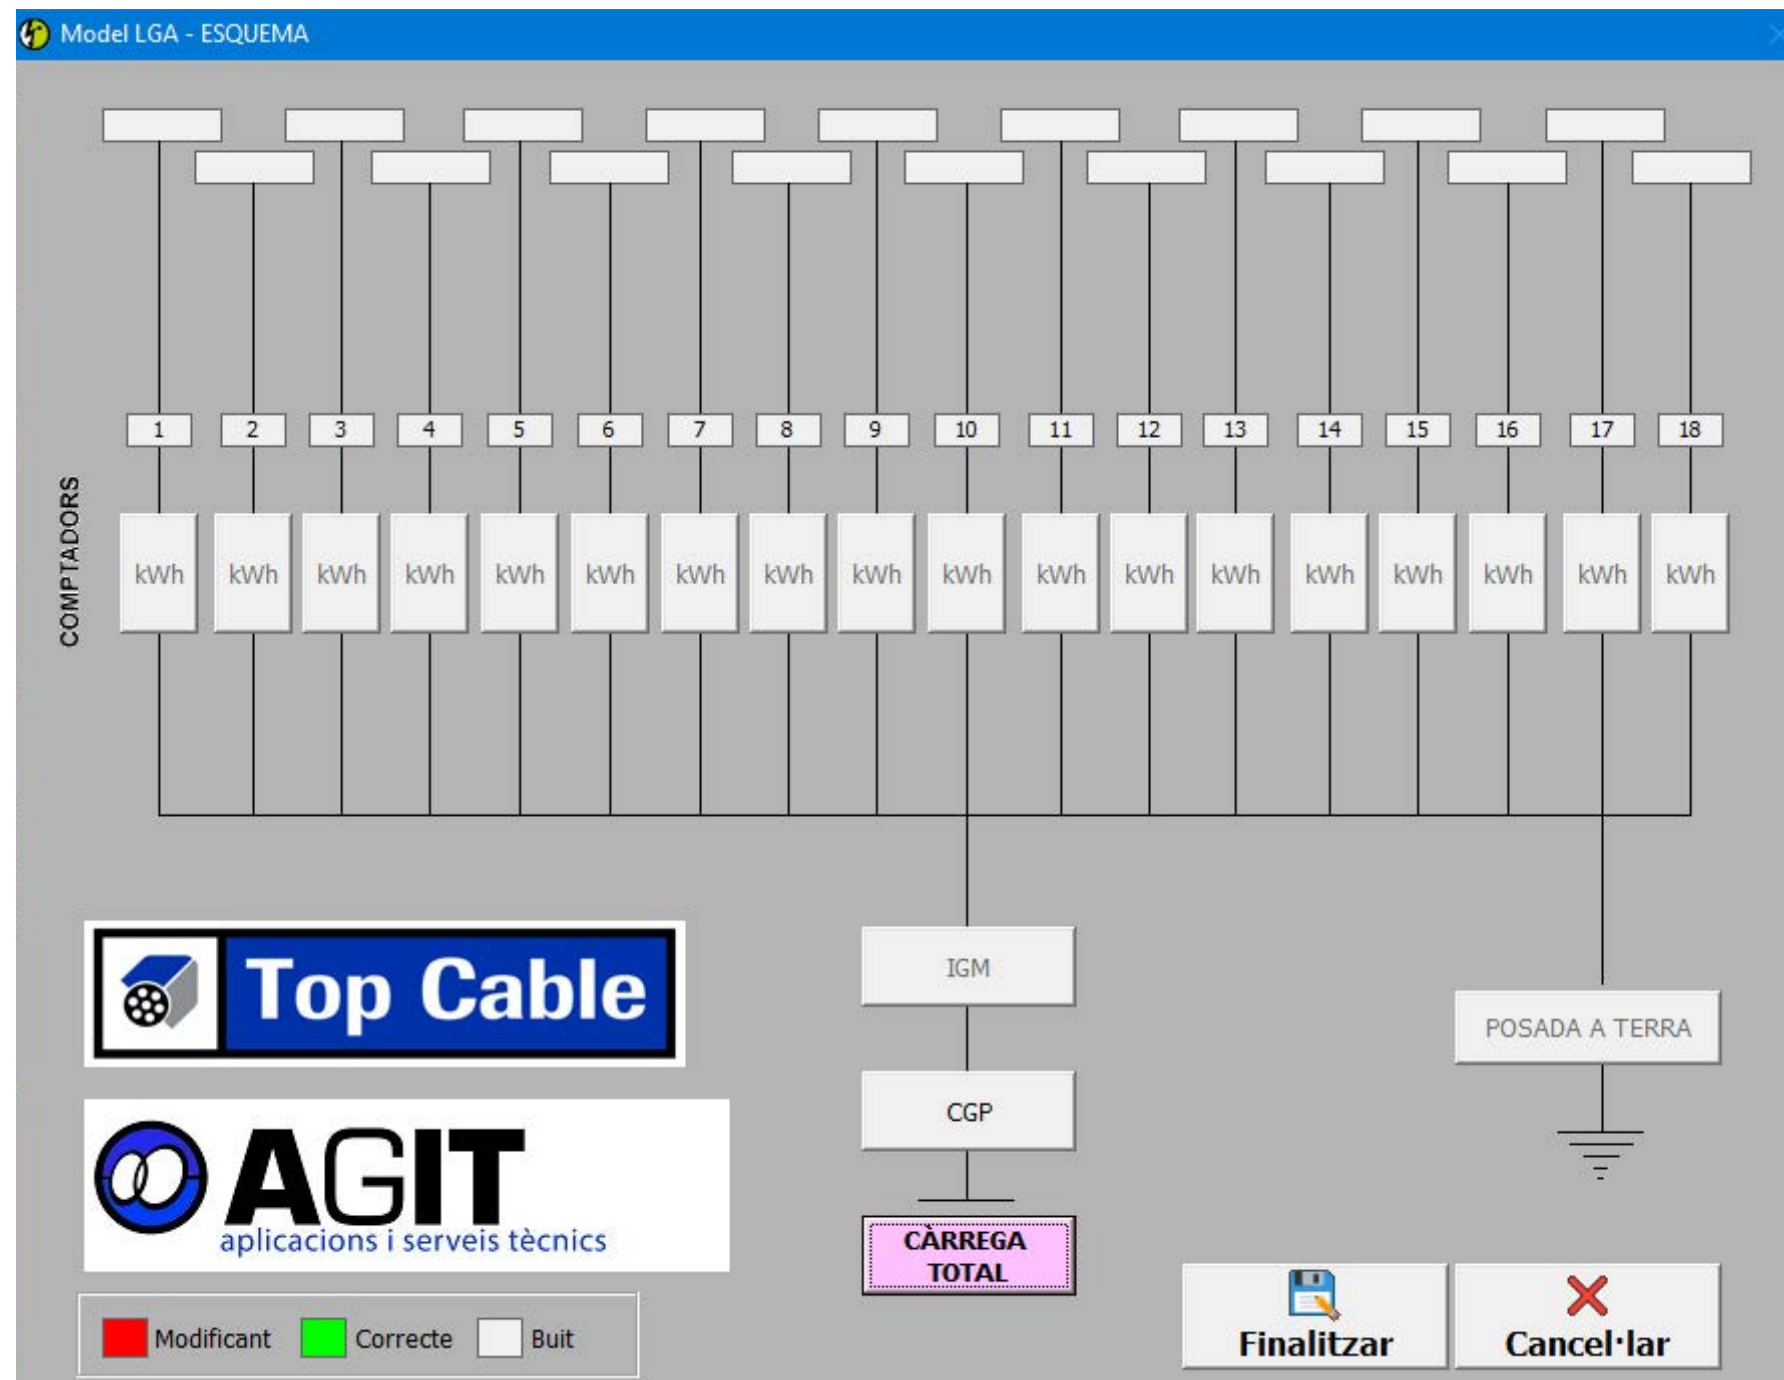

Començant per la CGP, anirem omplint la resta de pantalles fins arribar a l'últim comptador, depenent de la quantitat indicada en el dimensionat de la càrrega total de la LGA. Per acabar fer clic en **Finalitzar**.



DADES CGP

Seleccionar dels desplegables les opcions necessàries.
Marcar la **Tensió Principal**.

Dades CGP

CGP. In. Base:

CGP. In. Cartuix:


CGP. Esquema:

Tensió Principal

230 / 400

230 Trifàsic


230



DADES IGM


Seleccionar l' IGM del desplegable.

The screenshot shows a dialog box with a blue title bar containing a yellow lightning bolt icon and the text 'Dades IGM'. The main area is light gray and contains a label 'IGM In.:' with an arrow pointing to a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing a list of three options: '160', '250', and '320'. Below the dropdown are two buttons: 'Acceptar' with a green checkmark icon and 'Cancel·lar'.

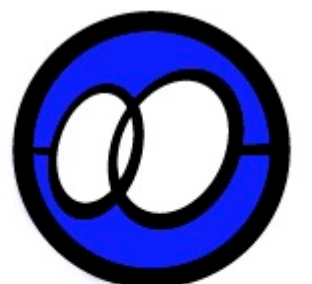


POSADA A TERRA

Seleccionar el valor del **Terra** i escriure el **Valor de la Medició**.

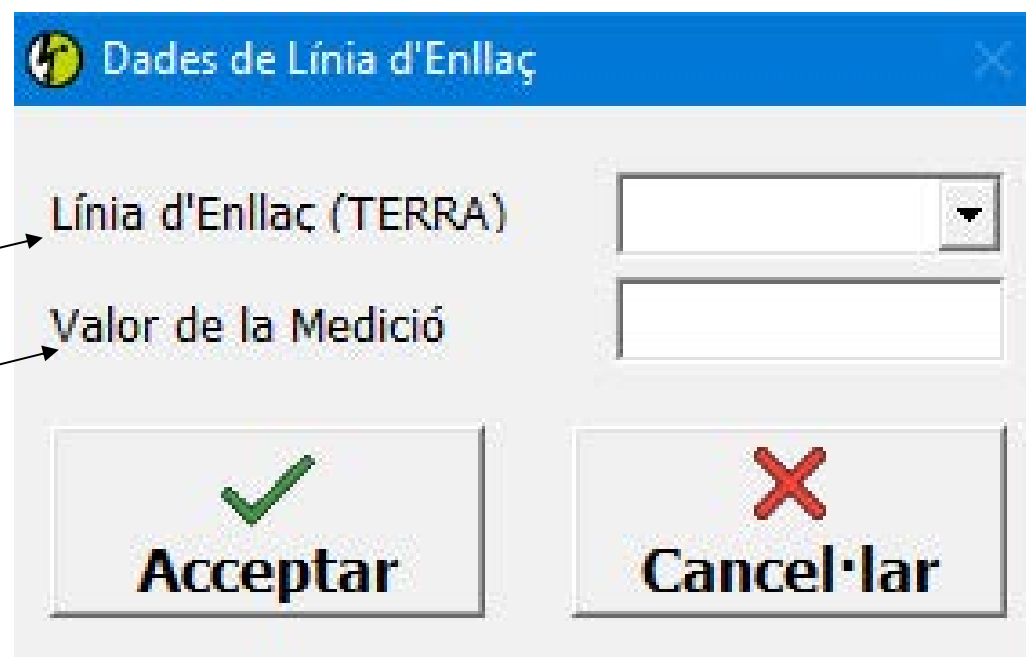


The image shows a software dialog box with a blue title bar containing a lightning bolt icon and the text 'Dades de Línia d'Enllaç'. The dialog has a light gray background. It contains two input fields: the first is a dropdown menu labeled 'Línia d'Enllaç (TERRA)' and the second is a text box labeled 'Valor de la Medició'. Below these fields are two buttons: 'Acceptar' with a green checkmark icon and 'Cancel·lar' with a red 'X' icon. Two arrows point from the text on the left to the two input fields.

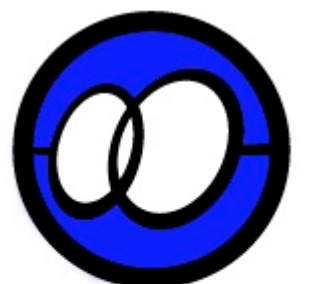

CONCENTRACIÓ DE COMPTADORS



Marcar una de les opcions segons estiguin els comptadors concentrats.

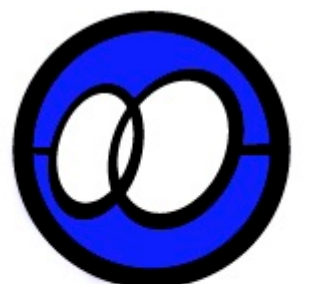

COMPTADORS



Tipus Comptador

Serveis Comuns

Parking


Local Comercial

Local Industrial

Vivenda


Afegir

Un cop fas clic en un dels comptadors de l'entorn de treball s'ha de marcar el tipus de comptador que vols afegir i fer clic en **Tancar**.

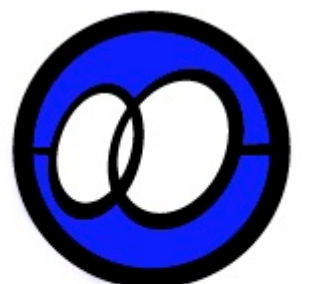


SERVEIS COMUNS

Descripció	<input type="text"/>	Secció	<input type="text"/>	Aillam. Instal	500
Wats	<input type="text"/>	Longitud	<input type="text"/>	Encastat mm.	<input type="text"/>
Tensió	<input type="text"/>	Moment KW	<input type="text"/>	Sense Encastat mm.	<input type="text"/>
Tipus	<input type="text"/>	C.Parcial %	<input type="text"/>	Con. Enterrat m.	<input type="text"/>
Ampers	<input type="text"/>	Tipus Cable	<input type="text"/>	Con. Neutre mm	<input type="text"/>
Fusible	<input type="text"/>	Tensió	1000	Con. Protec. mm	<input type="text"/>
IGA	<input type="text"/>	Sense Tub	<input type="text"/>		

 **Top Cable**

Omplir tots els camps en blanc, els camps en groc els calcula automàticament el programa i a continuació fer clic en **Acceptar**.

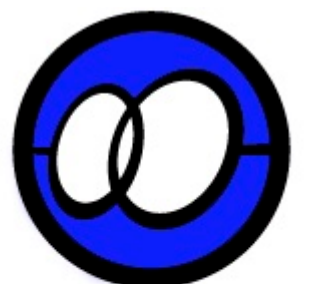


PARKING

The screenshot shows a software window titled "Parkings" with a blue header. The window contains a form with various input fields and dropdown menus. The fields are arranged in a grid-like structure. Some fields are highlighted in yellow, indicating they are calculated automatically. At the bottom of the window, there is a blue button with a cable reel icon and the text "Top Cable", and two buttons: "Acceptar" (with a green checkmark) and "Cancel·lar" (with a red X).


Descripció	<input type="text"/>	IGA	<input type="text"/>	Aillam. Instal	500
m2	<input type="text"/>	Secció	<input type="text"/>	Encastat mm.	<input type="text"/>
V.Forçada	<input type="text"/>	Longitud	<input type="text"/>	Sense Encastat mm.	<input type="text"/>
Tensió Línia	<input type="text"/>	Moment KW	<input type="text"/>	Con. Enterrat m.	<input type="text"/>
Tipus	<input type="text"/>	C.Parcial %	<input type="text"/>	Con. Neutre mm	<input type="text"/>
W / Total	<input type="text"/>	Tipus Cable	<input type="text"/>	Con. Protec. mm	<input type="text"/>
Ampers	<input type="text"/>	Tensió Nominal	1000		
Fusible	<input type="text"/>	Sense Tub	<input type="text"/>		

Omplir tots els camps en blanc, els camps en groc els calcula automàticament el programa i a continuació fer clic en **Acceptar**.

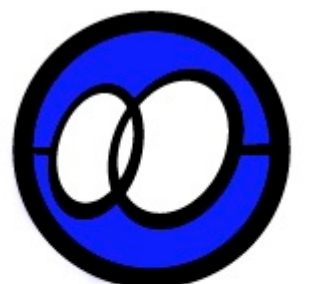


LOCAL COMERCIAL

Descripció	<input type="text"/>	IGA	<input type="text"/>	Sense Tub	<input type="text"/>
m2	<input type="text"/>	Secció	<input type="text"/>	Aillam. Instal	500
Tensió	<input type="text"/>	Longitud	<input type="text"/>	Encastat mm.	<input type="text"/>
Tipus	<input type="text"/>	Moment KW	<input type="text"/>	Sense Encastat mm.	<input type="text"/>
W / Total	<input type="text"/>	C.Parcial %	<input type="text"/>	Con. Enterrat m.	<input type="text"/>
Ampers	<input type="text"/>	Tipus Cable	<input type="text"/>	Con. Neutre mm	<input type="text"/>
Fusible	<input type="text"/>	Tensió Nominal	1000	Con. Protec. mm	<input type="text"/>

Dades Anteriors  Acceptar Cancel·lar


Omplir tots els camps en blanc, els camps en groc els calcula automàticament el programa i a continuació fer clic en **Acceptar**.

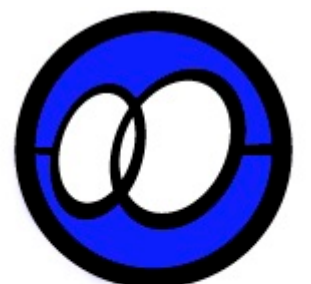

LOCAL INDUSTRIAL


Descripció	<input type="text"/>	IGA	<input type="text"/>	Sense Tub	<input type="text"/>
m2	<input type="text"/>	Secció	<input type="text"/>	Aillam. Instal	500
Tensió Línia	<input type="text"/>	Longitud	<input type="text"/>	Encastat mm.	<input type="text"/>
Tipus	<input type="text"/>	Moment KW	<input type="text"/>	Sense Encastat mm.	<input type="text"/>
W / Total	<input type="text"/>	C.Parcial %	<input type="text"/>	Con. Enterrat m.	<input type="text"/>
Ampers	<input type="text"/>	Tipus Cable	<input type="text"/>	Con. Neutre mm	<input type="text"/>
Ampers	<input type="text"/>	Tensió Nominal	1000	Con. Protec. mm	<input type="text"/>

Dades Anteriors

 **Top Cable**


Acceptar Cancel·lar

Omplir tots els camps en blanc, els camps en groc els calcula automàticament el programa i a continuació fer clic en **Acceptar**.

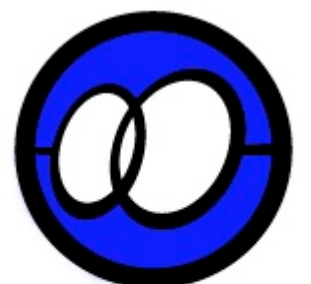


VIVENDES

Descripció	<input type="text"/>	Fusible	<input type="text"/>	Encastat mm.	<input type="text"/>
Tensió Línia	<input type="text"/>	Longitud	<input type="text"/>	Sense Encastat mm.	<input type="text"/>
Tipus	<input type="text"/>	Moment KW	<input type="text"/>	Con. Enterrat m.	<input type="text"/>
IGA	<input type="text"/>	C.Parcial %	<input type="text"/>	Con. Neutre mm	<input type="text"/>
Secció	<input type="text"/>	Tipus Cable	<input type="text"/>	Con. Protec. mm	<input type="text"/>
KW / Vivenda	<input type="text"/>	Tensió Nominal	<input type="text"/>	Comentari	<input type="text"/>
W / Total	<input type="text"/>	Sense Tub	<input type="text"/>		
Ampers	<input type="text"/>	Aillam. Instal	<input type="text"/>		


Dades Anteriors  Acceptar Cancel·lar

Omplir tots els camps en blanc, els camps en groc els calcula automàticament el programa i a continuar i fer clic en **Acceptar**.

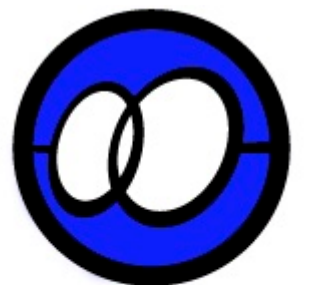

CÀRREGA TOTAL DE L'EDIFICI

Una vegada hem omplert tots els comptadors i hem fet clic en **Finalitzar**, surt aquesta pantalla on acabarem d'omplir la informació necessària per el nostre certificat. Indicarem la secció, longitud, etc. En acabar fem clic en **Acceptar** i llavors ens preguntarà si volem desar el certificat. Un cop desat, ja es pot imprimir.

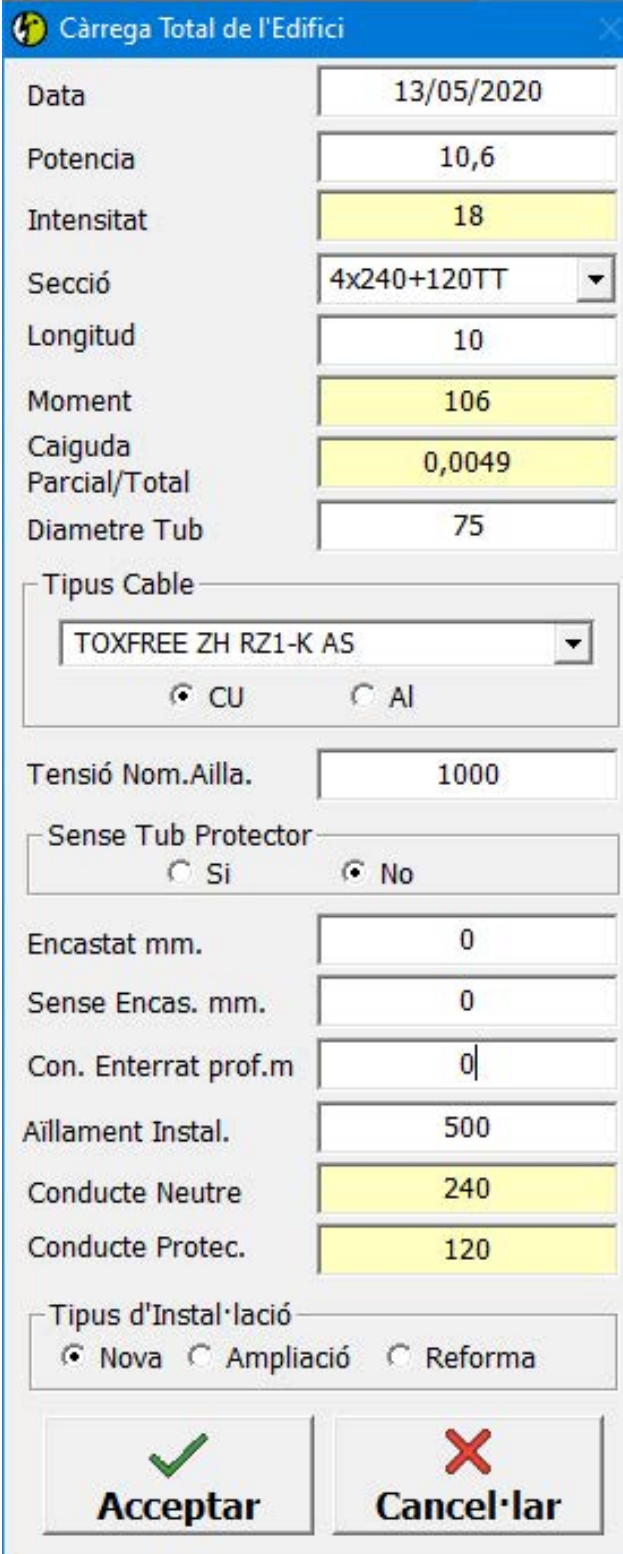

Parameter	Value
Data	13/05/2020
Potencia	10,6
Intensitat	18
Secció	4x240+120TT
Longitud	10
Moment	106
Caiguda Parcial/Total	0,0049
Diametre Tub	75

Tipus Cable

TOXFREE ZH RZ1-K AS

CU Al

Tensió Nom.Ailla. 1000

Sense Tub Protector

Si No

Encastat mm. 0

Sense Encas. mm. 0

Con. Enterrat prof.m 0

Aïllament Instal. 500

Conducte Neutre 240

Conducte Protec. 120

Tipus d'Instal·lació

Nova Ampliació Reforma

